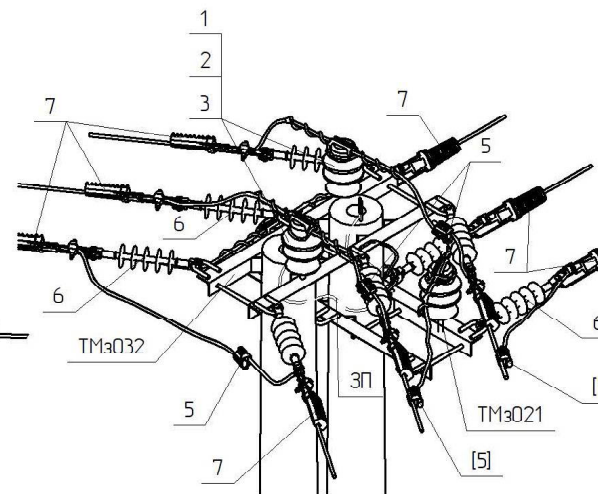
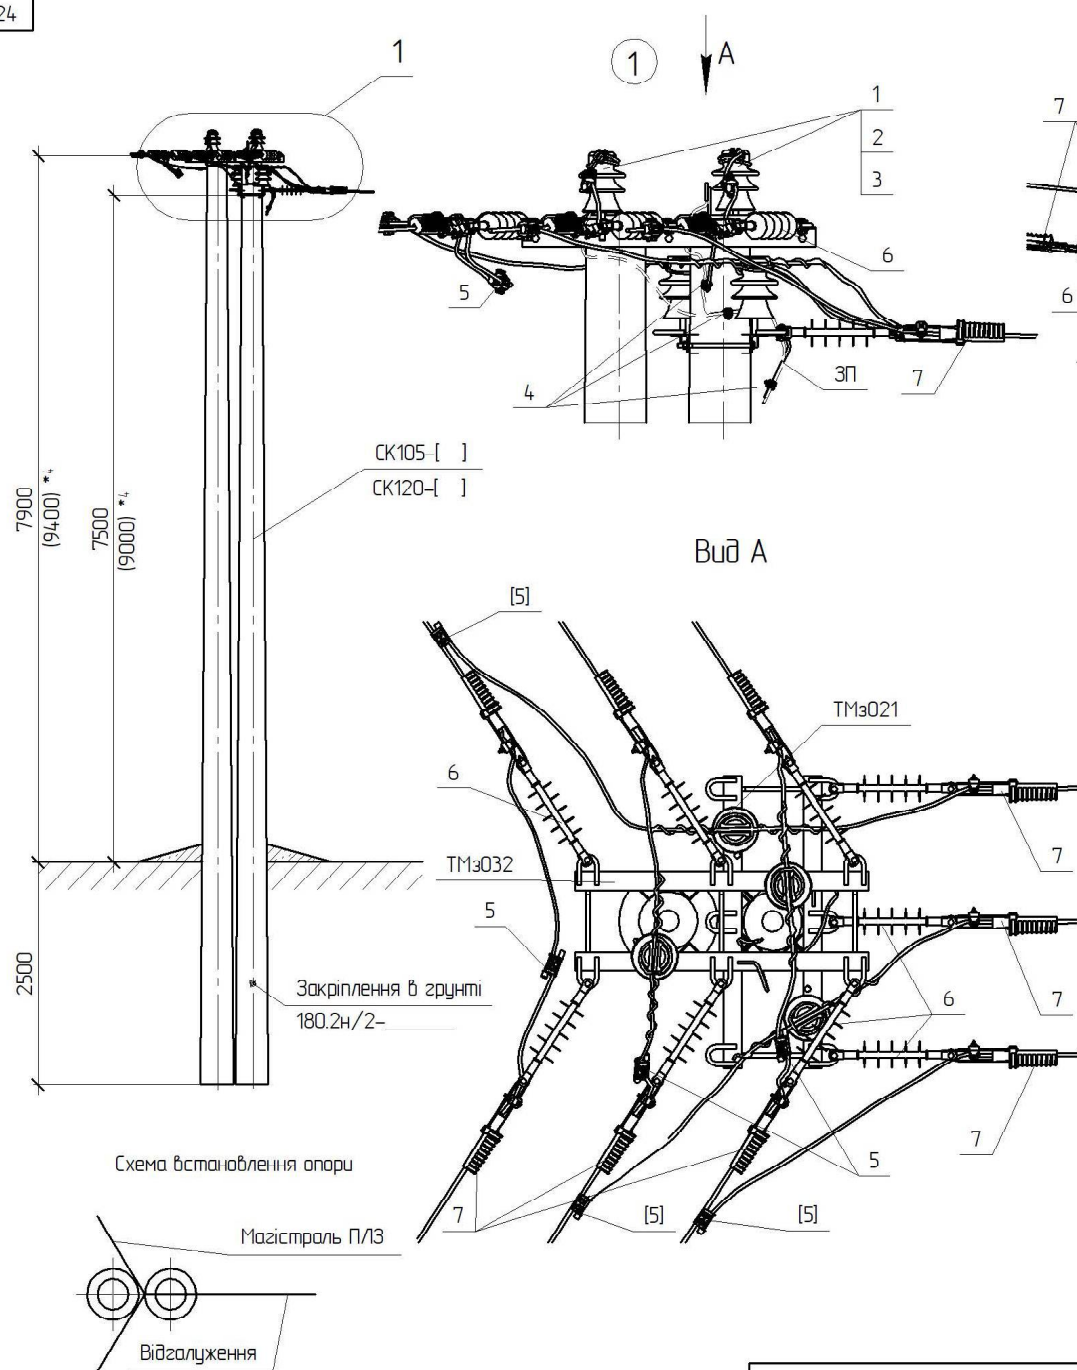


Тип стояка при куті повороту α , °

Тип опори	ВКА10-1(2хСК105-...)-1		ВКА10-1(2хСК120-...)-1	
Максимальне тяжіння T_{max} , кН	Кут повороту α , град.	Марка стояка	Кут повороту α , град.	Марка стояка
2	0-90	СК105-8	0-90	СК120-10
4	0-90	СК105-10	0-90	СК120-10
6	0-20	СК105-12	0-15	СК120-15
	20-75	СК105-10	15-80	СК120-12
	60-90	СК105-12	80-90	СК120-15
8	10-25	СК105-14	20-45	СК120-15
	25-70	СК105-12	45-55	СК120-12
	70-80	СК105-14	55-70	СК120-15

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од. кз	Примітка
		Залізобетонні елементи:			
СК105-[]	ТУ У.В.2.6.0249543-35-95	Спижк СК105-[]	2	1580	
СК120-[]	ТУ У.В.2.6.0249543-35-95	Стойк СК120-[]		1800	
		Сталеві конструкції:			
ТМз021	180.2н./5-16	Траверса ТМз021	1	19,03	
ТМз032	180.2н./5-20	Траверса ТМз032	1	22,2	
ЗП	ДСТУ 4738:2007 ISO 14612:2009	Ст. круг. $\phi 10$ В2 з цинковим покриттям, L=2 м.	1	1,24	
	Всього на опорі, кг			42,47	
		Лінійна арматура:			
1	SICAME	Ізолятор ШФ20-Г1	4	3,8	
2	ТУ 35-2036-90	Каблучок К-6	4	0,03	
3 *1	SICAME	В'язка спіральна діелектрична PLDT2 R	4	0,18	50-70 мм²
		В'язка спіральна діелектрична PLDT3 R		0,185	95-120 мм²
4	SICAME	Затискач плашкобій PGA 101	4	0,055	
5 *1	SICAME	Затискач прокалюючий TTDC28401 FP2A	3	0,39	50-120 мм²
[5] *1	SICAME	Затискач прокалюючий TTDC28401 FA	3	0,39	50-120 мм²
6	SICAME	Ізолятор натяжний PSI15CC	9	1,34	
7 *1	SICAME	Затискач натяжний PA2870	9	0,54	50-70 мм²
		Затискач натяжний PA28120		0,82	95-120 мм²
		Додаткове обладнання			
-	180.2н./4-01	Захисний апарат П/ІЗ ASIC 150u	1	2,1	
-	180.2н./4-03 (04)	Встановлення обмежувача перенапруг ОПН	1	25	

180.2H/3-21

Прив'язаний	Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
	ГІП				Власюк	
	Н.контр.				Галюк	
	Перевір.				Борисенко	
	Розроб.				Скворцова	
Інв. №						

Відгалужувальна
кутова анкерна опора
ВКА10-1(2хСК105-[])-1
ВКА10-1(2хСК120-[])-1

Стая	Аркуш	Аркушів
РП	1	1
ВП НТЦЕ ДП НЕК "УКРЕНЕРГО" Київ		

*1 Тип арматури залежить від перерізу провідника магістралі, див 180.2H/6

*4 Значення у дужках наведені для опори зі стояком СК120-[]

Інв. № озв.	Підпис і дата	Зам. інв. №