

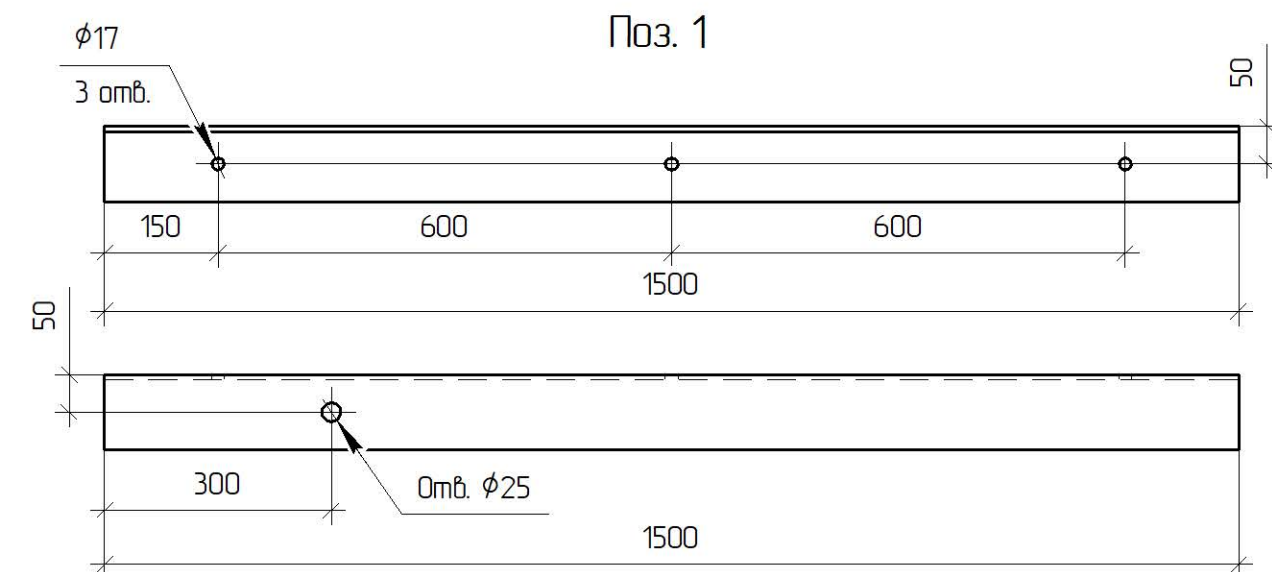


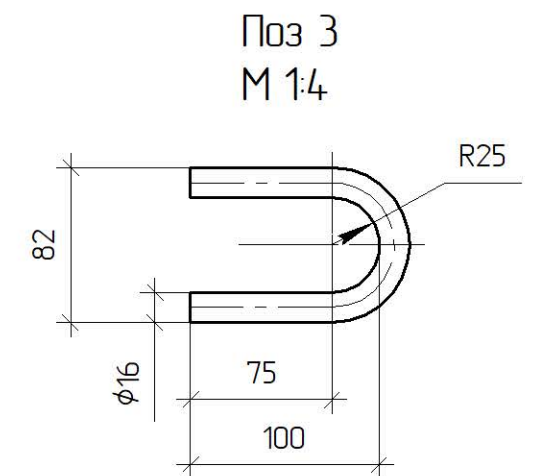

Прив'язаний			
Інв. №			

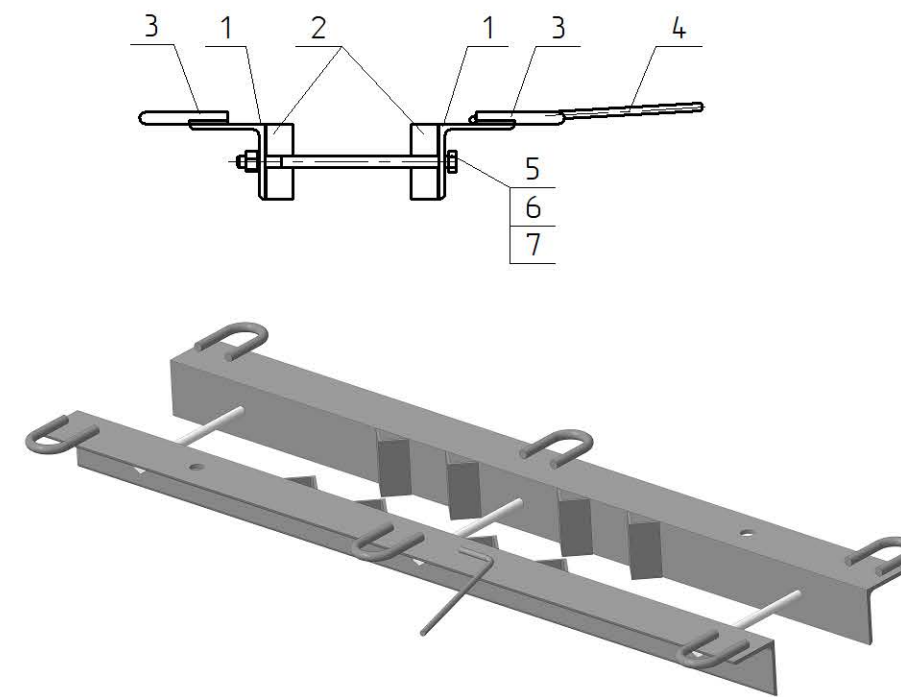

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Примітка
		<u>Деталі</u>		
1		Кутик $\frac{100 \times 5 \text{ ДСТУ } 2251:2018}{\text{С245 ДСТУ } 8539:2015} L=1500$	2	15,63 кг
2		Кутик $\frac{45 \times 5 \text{ ДСТУ } 2251:2018}{\text{С245 ДСТУ } 8539:2015} L=100$	8	0,37 кг
3		Круг $\frac{\phi 16 \text{ ДСТУ } 4738:2007}{\text{С245 ДСТУ } 8539:2015} L=260$	6	0,4 кг
4		Круг $\frac{\phi 10 \text{ ДСТУ } 4738:2007}{\text{С245 ДСТУ } 8539:2015} L=400$	1	0.25 кг
		<u>Стандартні вироби</u>		
5		Гайка М16 ГОСТ 5915:2008	6	0,03 кг
6		Шайба 16 ГОСТ 6958-78	6	0,01 кг
7		Шпилька М16х300 ДСТУ ГОСТ 22042:2008	3	0,41 кг

1.19/6-07

						Траверса гарячеоцинкована ТМ35з-А	Стадія	Маса	Масштаб
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		Р	39,59	1:10
ГІП		Журавльов			11.19				
Н.контр.		Ковальчук			11.19				
Перевір.		Скребунов			11.19				
Розроб.		Ястреба			11.19		Аркцв	Аркцв	1
								ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА" Київ 2019	