




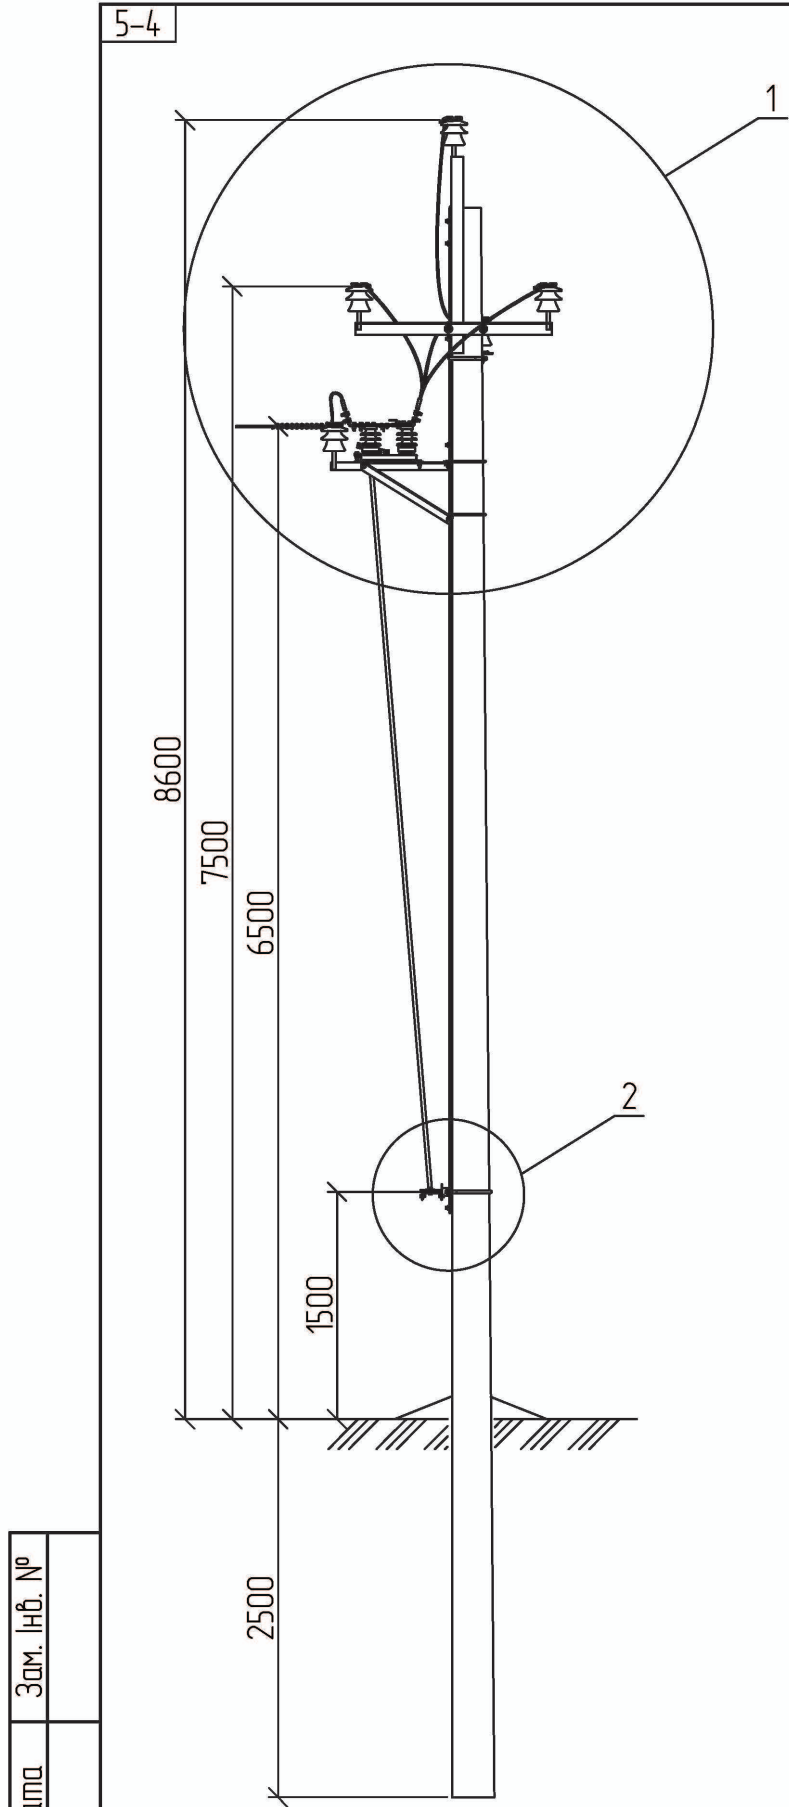


Схема встановлення опори



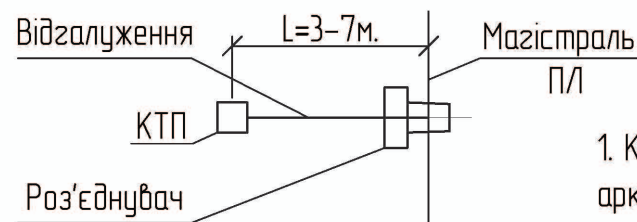
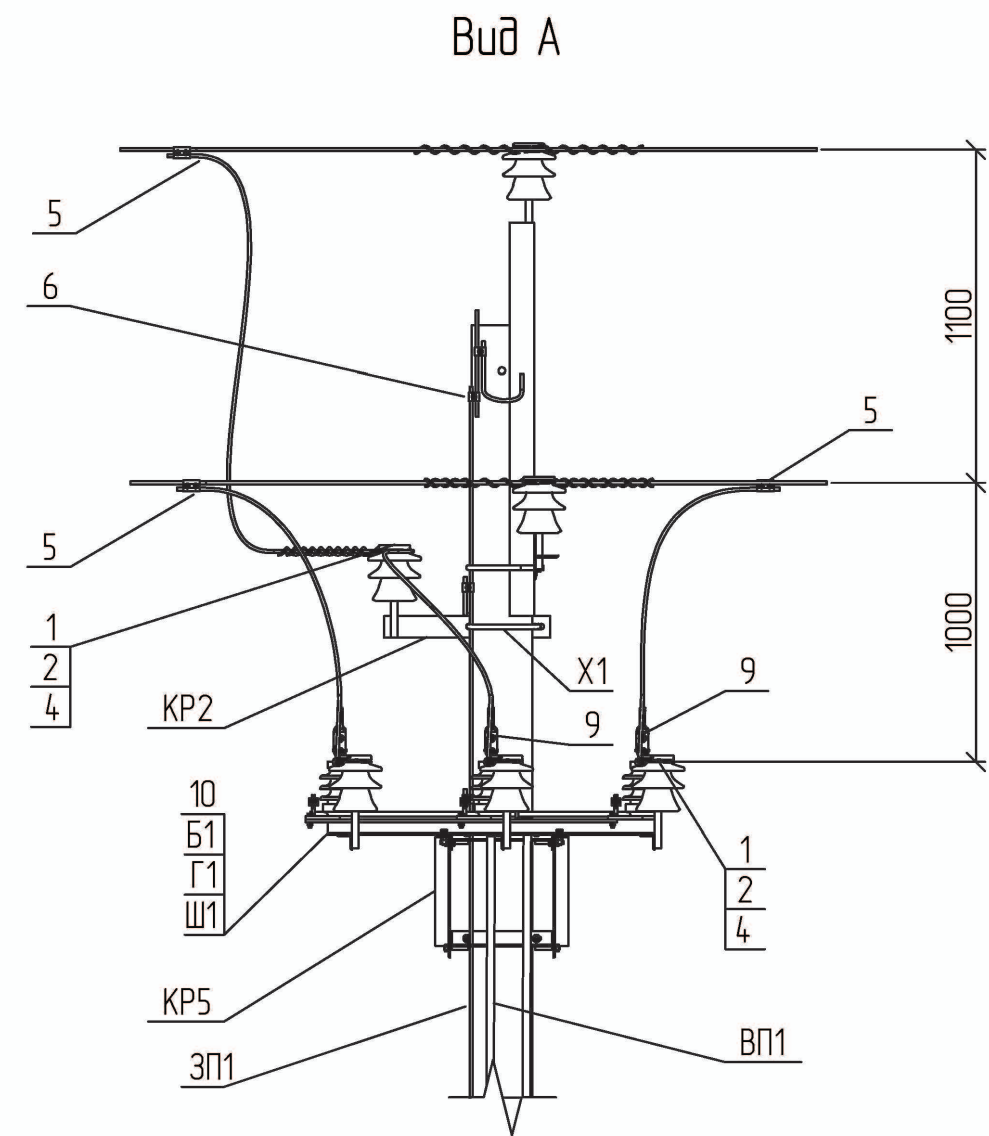


1. Креслення читати разом з арк. 1.16/3-1.

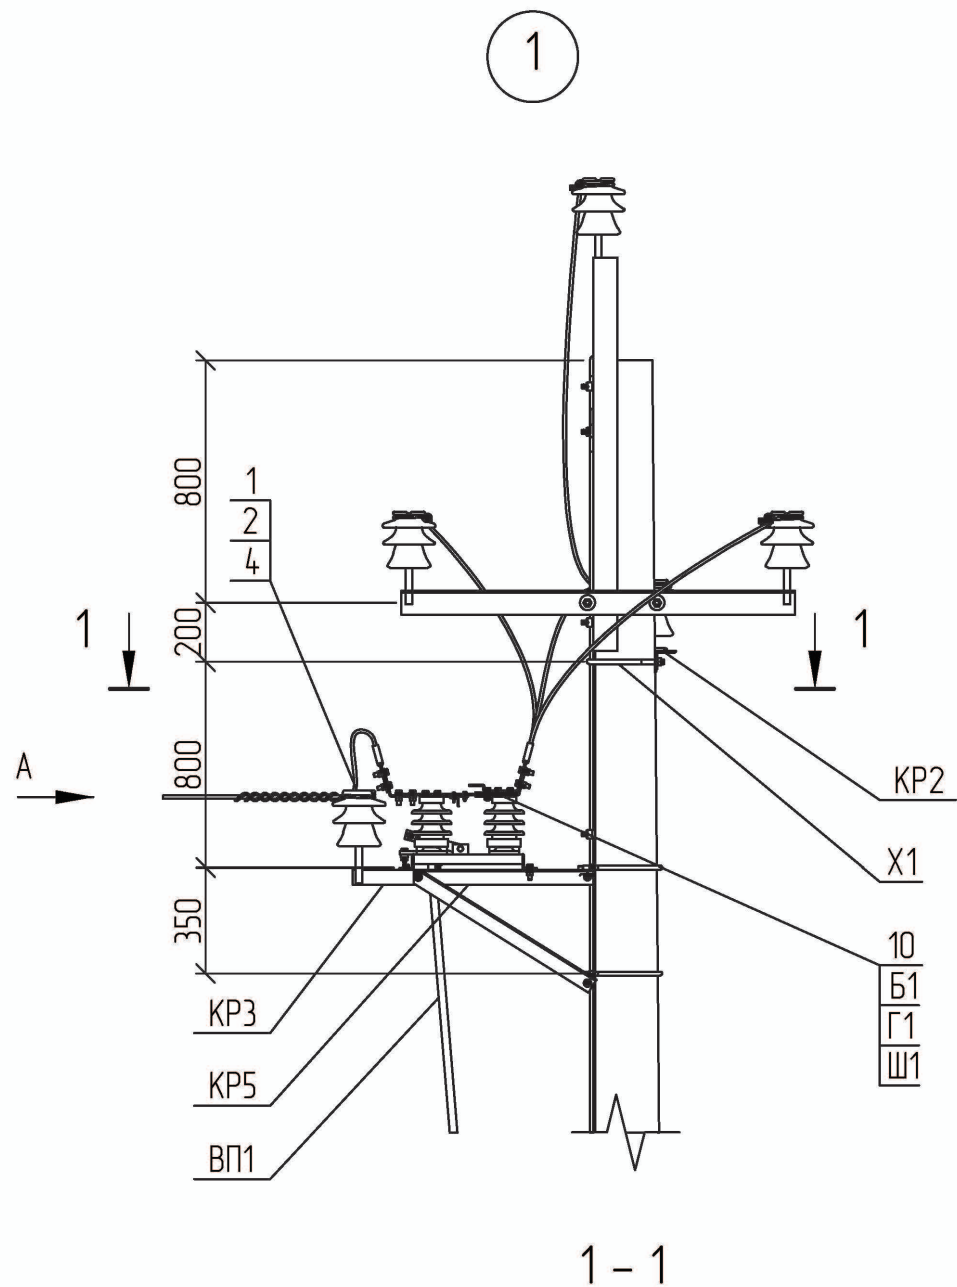

2

Buд B

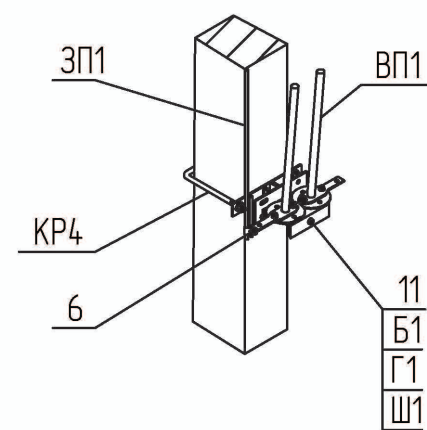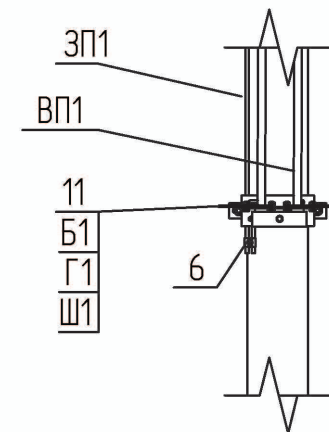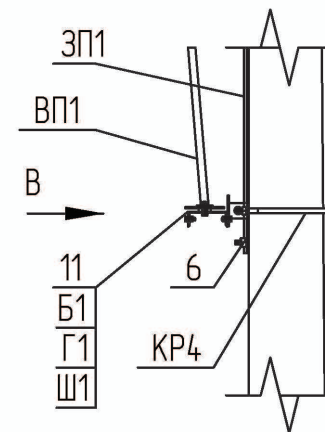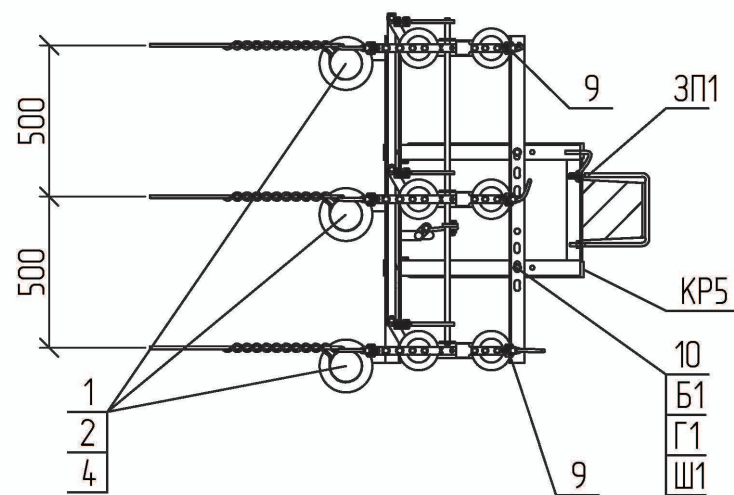


| Прив'язаний | Зм.       | Кільк. | Арк. № док. | Підп. | Дата  |
|-------------|-----------|--------|-------------|-------|-------|
| ГП          | Журавльов |        |             |       | 1.03  |
| Розробив    | Меркотан  |        |             |       | 28.02 |
| Перевірів   | Іщук      |        |             |       | 28.02 |
| Н. контр.   | Блінов    |        |             |       | 26.02 |
| Інв. №      |           |        |             |       |       |

1.16/5-01

Улаштування відгалуження з встановленням роз'єднувача на проміжній опорі УВР.П10-1

| Стадія               | Аркуш | Аркушів |
|----------------------|-------|---------|
| Р                    | 1     | 2       |
|                      |       |         |
| НВП ТОВ "Енерголіга" |       |         |

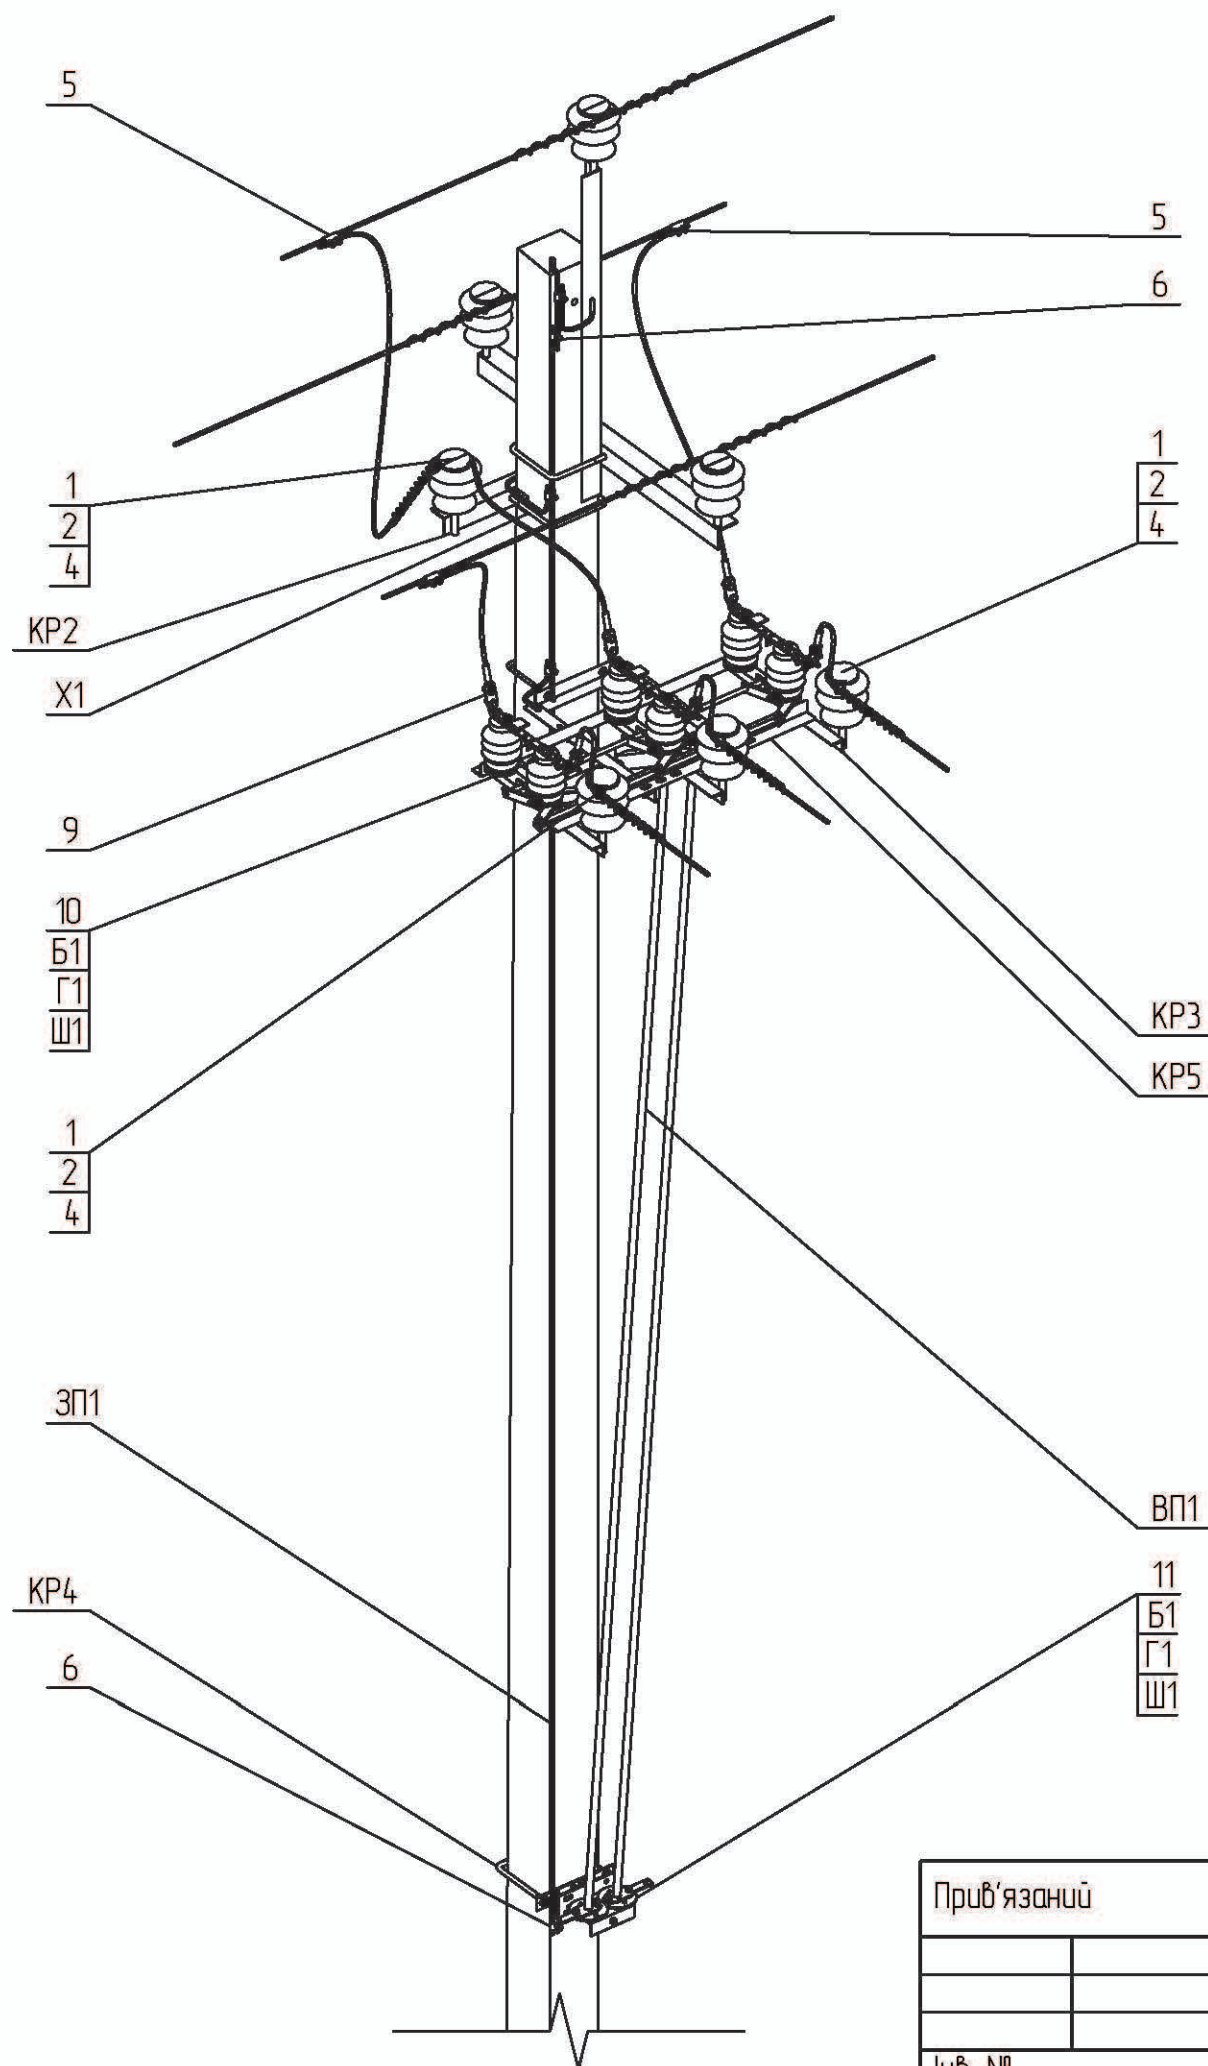

| Поз.                 | Позначення                  | Найменування                             | Кільк. | Маса од., кг. | Примітка               |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------------------|--------|---------------|------------------------|
| Сталеві конструкції: |                             |                                          |        |               |                        |
| KP2                  | 180.2н/5-2                  | Кронштейн KP2                            | 1      | 4,14          |                        |
| KP3                  | 180.2н/5-4                  | Кронштейн KP3                            | 3      | 1,49          |                        |
| KP4                  | 180.2н/5-5                  | Кронштейн KP4                            | 1      | 3,62          |                        |
| KP5                  | 180.2н/5-7                  | Кронштейн KP5                            | 1      | 21,71         |                        |
| ВП1                  | 180.2н/5-31                 | Вал приводу ВП1                          | 2      | 14,3          |                        |
| X1                   | 180.2н/5-28                 | Хомут X1                                 | 1      | 1,30          |                        |
| ЗП1                  | ДСТУ 4738:2007              | Заземлювальний дріт $\phi 10$ ; L=5 п.м. | 1      | 3,10          |                        |
| Б1                   | ГОСТ 7798-70                | Болт 12x40                               | 9      | 0,05          |                        |
| Г1                   | ГОСТ 5915-70                | Гайка M12                                | 9      | 0,02          |                        |
| Ш1                   | ГОСТ 11371-78               | Шайба 12                                 | 9      | 0,01          |                        |
| Всього на опору, кг. |                             |                                          |        | 67,66         |                        |
| Лінійна арматура:    |                             |                                          |        |               |                        |
| 1                    | ТУ У 26.2-00214652-003:2012 | Ізолятор ШФ-20Г                          | 4      | 3,50          |                        |
| 2                    | ТУ 35-2036-90               | Ковпачок К6                              | 4      | 0,03          |                        |
| 4                    | SICAME                      | В'язка спіральна GSTT 35                 | 4      | 0,10          | 35 мм <sup>2</sup>     |
|                      |                             | В'язка спіральна GSTT 70                 |        | 0,14          | 50-70 мм <sup>2</sup>  |
|                      |                             | В'язка спіральна GSTT 120                |        | 0,20          | 95-120 мм <sup>2</sup> |
| 5                    |                             | Затискач відгалужувальний PGA402         | 3      | 0,14          | 35-120 мм <sup>2</sup> |
| 6                    |                             | Затискач плашковий PGA101                | 4      | 0,06          |                        |
| 9                    |                             | Затискач апаратний A2A [ ]               | 3      | 0,23          |                        |
| 10                   | ТУ У 3.49-05758084-024-96   | Роз'єднувач Р/ЛНДз-10/400У1              | 1      | 42            |                        |
| 11                   | ТУ У 3.49-05758084-024-96   | Привід ПРЗ-10У1                          | 1      | 12            |                        |

Прив'язаний

Інв. №

Зм.

Кільк.

Арк. № док.

Підп.

Дата

1.16/5-01

Аркуш

2