



** Тип арматури залежить від перерізу, будів арматури див. в розділі 1.17/1

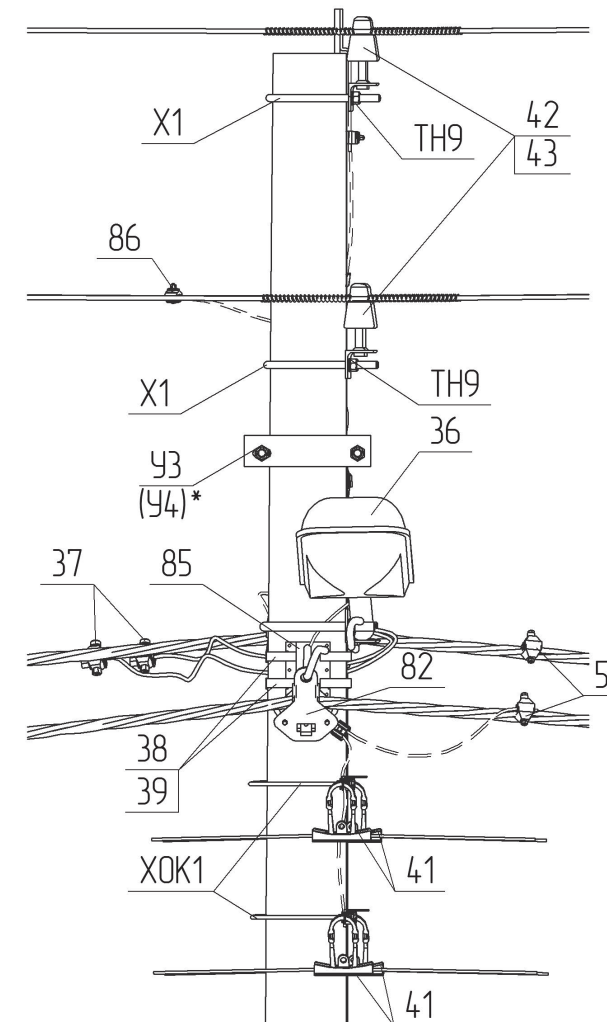

					117/2-03		
Прив'язаний					Зм. Кільк. Арк. № док. Підпис Дата		Стадія Аркцш Аркцшів
					ГП Журавльов <i>Ваня</i> 10.02		РП 1 2
					Н.контр. Білоб 08.02		 НВП ТОВ „ЕНЕРГОЛОГА”
					Перевір. Меркотан 09.02		
					Розроб. Іщук 08.02		
№ №					Кутова проміжна опора		
					КП1н(2хСВ95-2)-1+П/Л.КП1+/ЛО.П+ВО/ЛЗ.П4		
					КП1н(2хСВ105-3.6)-1+П/Л.КП1+/ЛО.П+ВО/ЛЗ.П4		

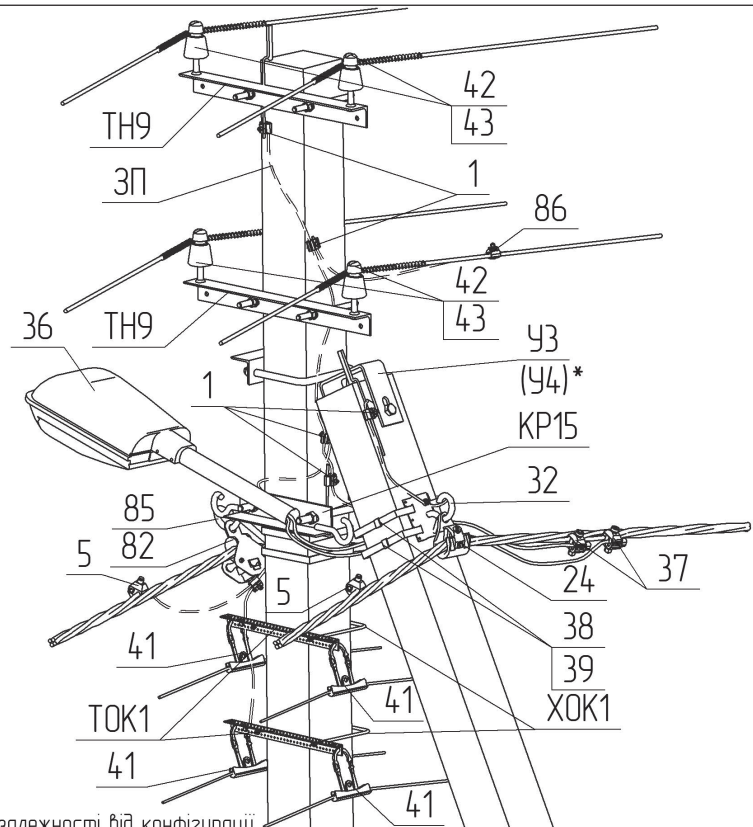

Зусилля, що діють на ґрунт в залежності від конфігурації сумісного підвісу на опорі та типу стояка

Тип стояків опору	Макси- мальне тяжіння ПЛ/ 0,38кВ, кН	Кількість кіл ПЛ/ 0,38кВ	Кількість кіл освітлення	Кількість кіл ВО/ІЗ	Кут повороту ПЛ	Стискаюче зусилля на ґрунт N _p , кН
CB95-2	1	0	0	≤4	15	18
					30	23
					60	30
					15	20
					30	26
					60	35
		1	0		15	21
					30	26
					60	35
					15	23
					30	29
					60	41
CB105-5	1	0	0	≤4	15	20
					30	25
					60	33
					15	22
					30	28
					60	38
		1	0		15	22
					30	28
					60	38
					15	25
					30	32
					60	44

Прив'язаний

Інв. №

Поз.	Позначення	Найменування	Кількість	Маса од. кз	Примітка
Залізобетонні елементи:					
СВ	ТУ У В.2.6-00113997.003-94	Стояк СВ95-2	2	750	
		Стояк СВ105-3.6		1180	
Арматура для магістралі ПЛ-0,38 кВ з неізолюваним проводом					
ТН9	1.17/3-03	Траверса ТН9	2	3,67	
X1	180.2н/5-28	Хомут X1	2	1,3	
У3	202.2н/9-1	Кронштейн У3	1	5,3	Для СВ95
У4*	202.2н/9-2	Кронштейн У4	1	6,9	Для СВ105
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0.5 п.м.	3	0,03	
1	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	4	0,055	
42	ОСТ 34-13-939-87	Ізолятор ТФ-20	4	0,43	
43	ГОСТ 18380-80	Ковпачок К-5	4	0,01	
86**	SICAME	Затискач плашковий PGA 101 GCFM	1	0,06	16-70 мм ²
		Затискач плашковий PGA 402 GCFM		0,14	95-120 мм ²
Арматура для магістралі ПЛ-0,38 кВ з проводом ОП					
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0.5 п.м.	3	0,03	
1	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	2	0,055	
5**	SICAME	Затискач для повторних заземлень TND 151	1	0,18	16-70 мм ²
		Затискач для повторних заземлень TND 241		0,22	95-120 мм ²
38	SICAME	Бандажна стрічка ІF 207, L=2 п.м.	1	0,24	
39	SICAME	Скріпа CF 20	2	0,01	
82	SICAME	Затискач підтримуючий кутівий GP2Q	1	1,11	
85	SICAME	Гак зовнішнього кута GDN16	1	1,50	
Доповнення при підвісці лінії освітлення ЛО					
КР15	1.17/3-01	Кронштейн КР15	1	5,14	
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0.5 п.м.	2	0,03	
1	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	1	0,055	
5	SICAME	Затискач для повторних заземлень TND 151	1	0,18	16-70 мм ²
24	SICAME	Затискач підтримуючий магістральний PSP 120	1	0,20	4x16-35 мм ²
36	ГОСТ 17677-82	Ліхтар вуличного освітлення	1	8	
32	SICAME	Гак універсальний CSC 16uz	1	0,73	
37	SICAME	Затискач прокалюючий ліхтарний TTD 051	2	0,075	
38	SICAME	Бандажна стрічка ІF 207, L=2 п.м.	1	0,24	
39	SICAME	Скріпа CF 20	2	0,01	
Доповнення при підвісці двох/чотирьох кіл волоконно оптичних ліній зв'язку ВО/ІЗ					
			2 коло	4 коло	
ТОК1	202.3н/5-04	Траверса ТОК1	1	2	0,56
ХОК1	202.3н/5-07	Хомут ХОК1	1	2	0,28
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0.5 п.м.	1	2	0,03
1	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	1	1	0,055
41	SICAME	Затискач для ВО/ІЗ PSB FO D5-8	2	4	0,05
1.17/2-03					Арк.
Зм. Кільк. Арк. № док. Підпис Дата					2