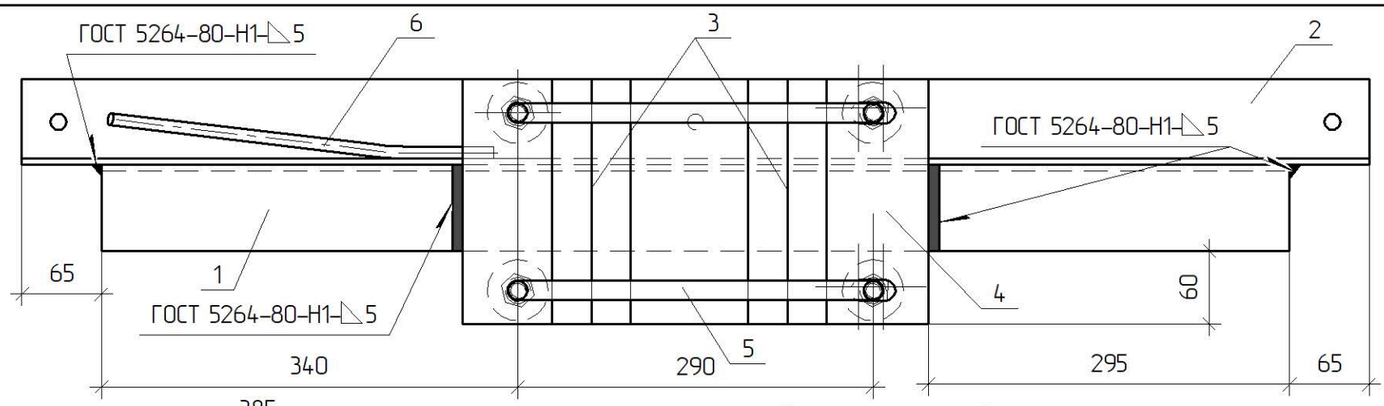

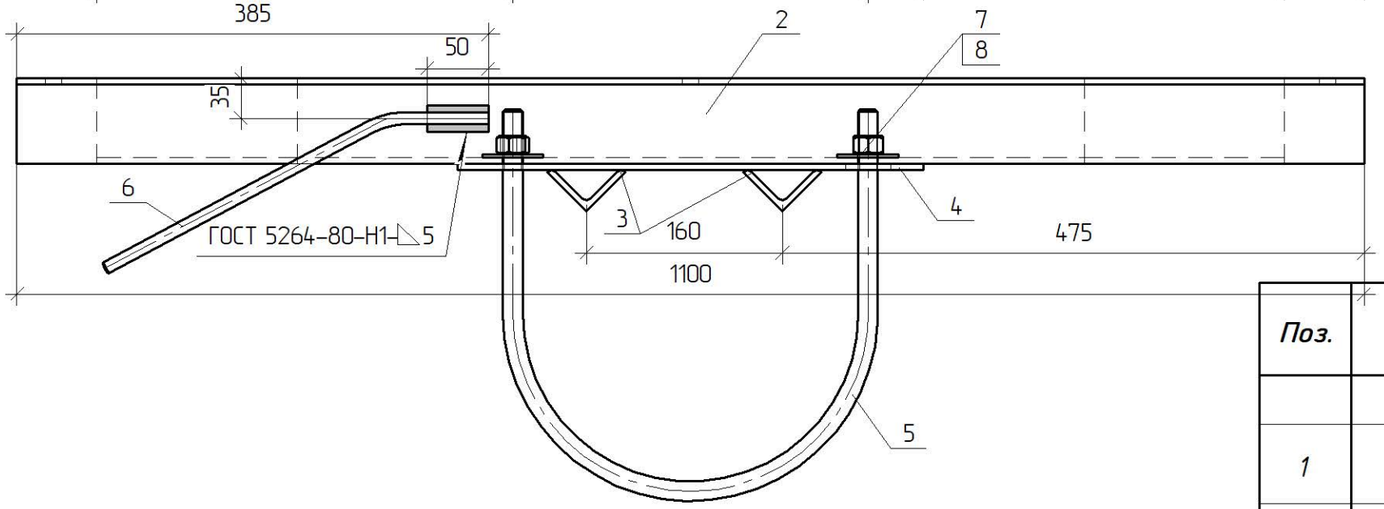

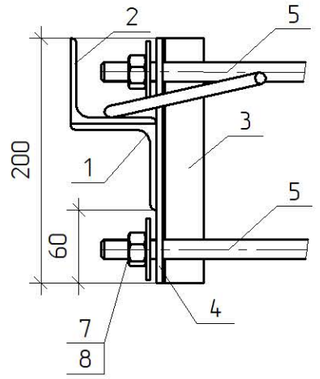

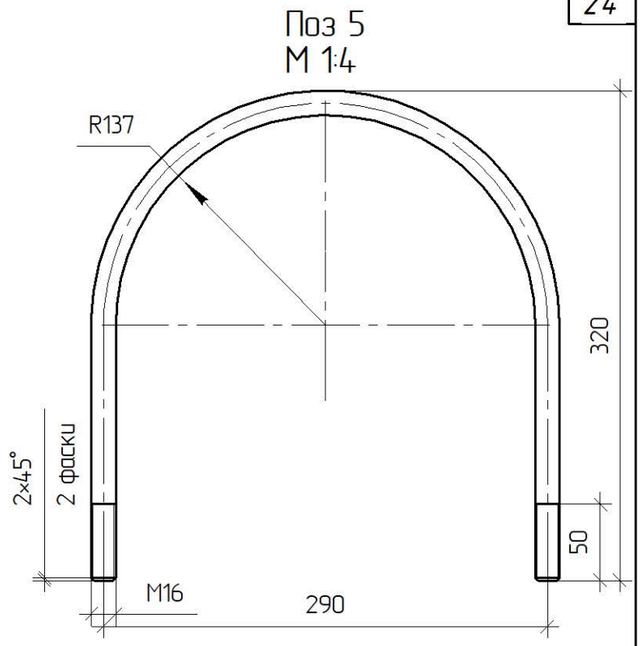

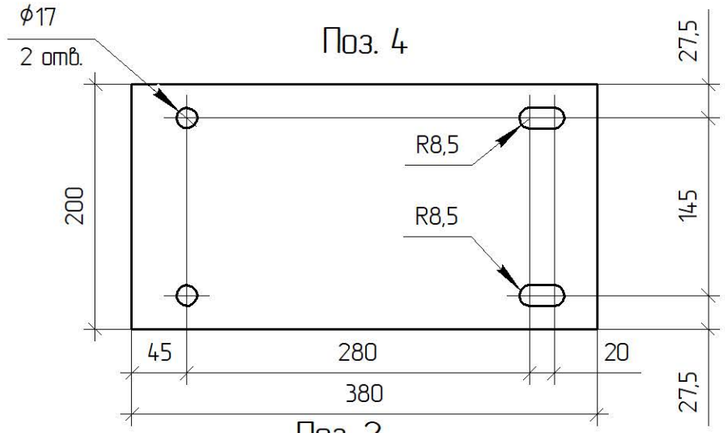

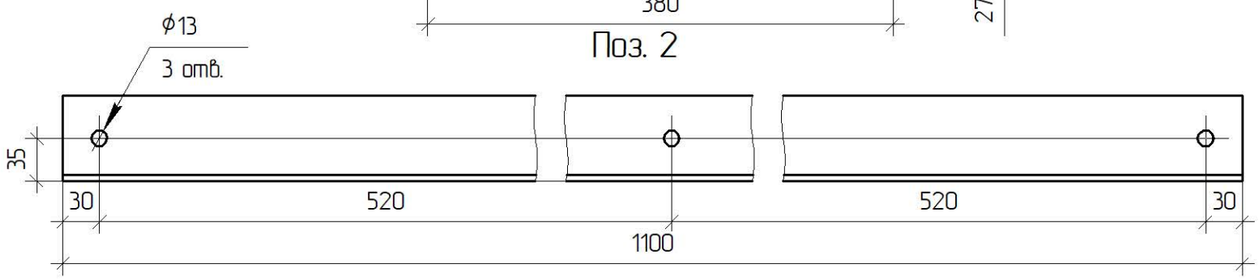

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Примітка
		Деталі		
1		Кутик 70х5 ДСТУ 2251:2018 / С245 ДСТУ 8539:2015 L=970	1	5,21 кг
2		Кутик 70х5 ДСТУ 2251:2018 / С245 ДСТУ 8539:2015 L=1100	1	5,96 кг
3		Кутик 45х5 ДСТУ 2251:2018 / С245 ДСТУ 8539:2015 L=200	2	0,66 кг
4		Штаба 5х200 ДСТУ 4747:2007 / С245 ДСТУ 8539:2015 L=380	1	2,91 кг
5		Круг ϕ16 ДСТУ 4738:2007 / С245 ДСТУ 8539:2015 L=810	2	1,26 кг
6		Круг ϕ10 ДСТУ 4738:2007 / С245 ДСТУ 8539:2015 L=400	1	0,25 кг
		Стандартні вироби		
7		Гайка М16 ДСТУ ГОСТ 5915:2008	4	0,03 кг
8		Шайба 16 ГОСТ 6958-78	4	0,01 кг

Зварні шви варити електродом Е42 ГОСТ 9467-75. Висота шва 5 мм.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
Розроб.		Ястреба			11.19
Перевір.		Скребунов			11.19
Н.контр.		Ковальчук			11.19
ГІП		Журавльов			11.19

Прив'язаний

Інв. №

2.19/3-КМ

Встановлення реклоузера на опорах ЛЕП 35 кВ типу СК

Стадія	Маса	Масштаб
Р	18,38	1:5
Аркуш 10	Аркушів 13	

Кронштейн гарячеоцинкований КР35з-ОПН5

ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА" Київ 2019

Інв. № ориг. | Підпис і дата | Зам. інв. №