





*⁴ Значення у дужках наведені для опори зі стояком СК135

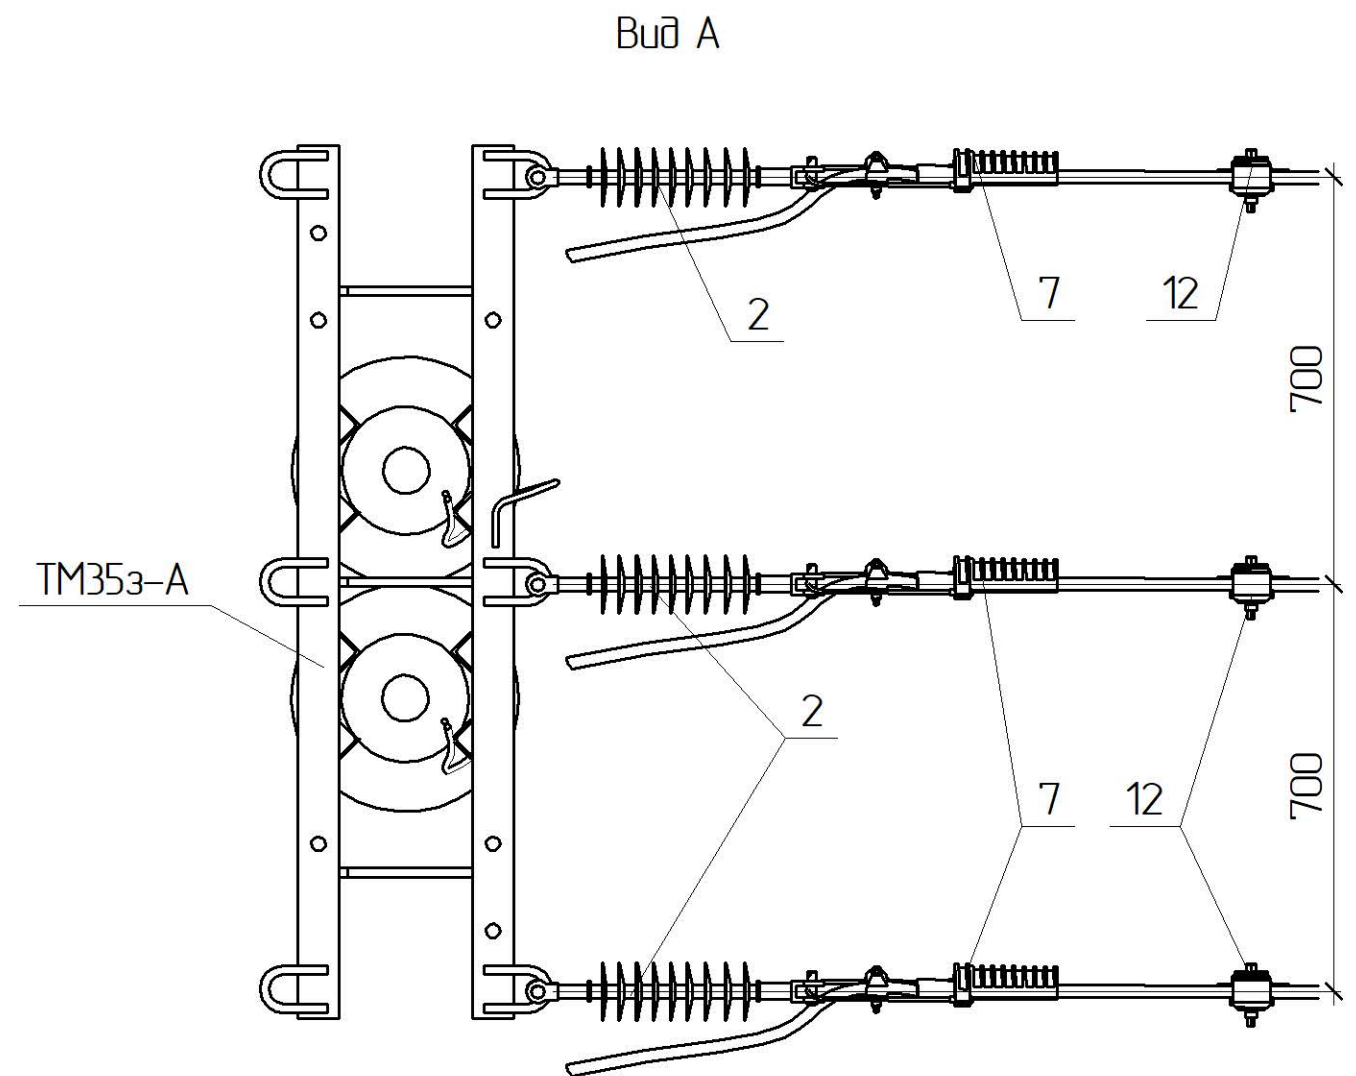

						1.19/3-05									
Прив'язаний						Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Стадія	Аркуш	Аркушів	
						ГІП		Журавльов			11.19	Кінцева опора К35-1з(2хСК120-[])-1 К35-1з(2хСК135-[])-1	РП	1	2
						Н.контр.		Ковальчук			11.19			ТОВ „ЕНЕРГОЛІГА” Київ 2019	
						Перевір.		Скребунов			11.19				
						Розроб.		Ястреба			11.19				
Інв. №															

Тип стояка в залежності від тяжіння T_{max}

Макси-мальне тяжіння T _{max} , кН	Марка стояка	
4	СК120-10	СК135-10
8	СК120-15	СК135-17

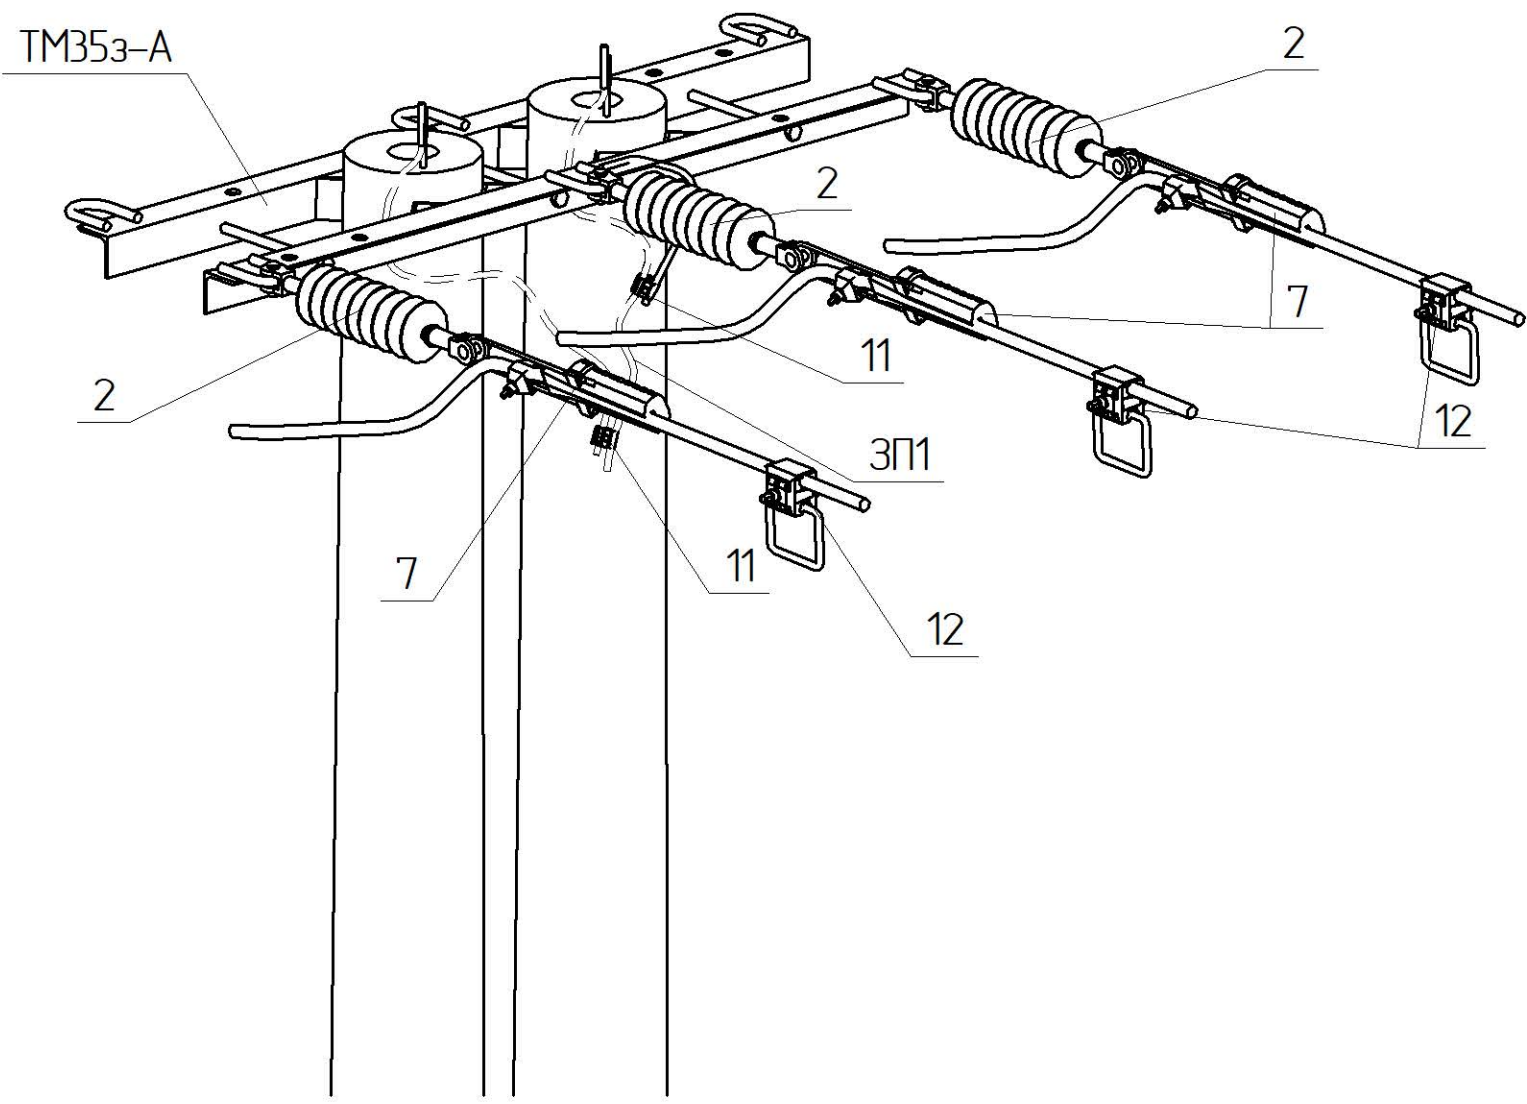

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од. кз	Примітка
		Залізобетонні елементи:			
СК120-[]	ТУ.У.В2.6.024.9543-35-95	Стояк СК120-[]	2	1800	
СК135-[]	ТУ.У.В2.6.024.9543-35-95	Стояк СК135-[]		1880	
		Сталеві конструкції:			
ТМ35з-А	1.19/6-07	Траверса ТМ35з-А	1	22,81	
ЗП1	ДСТУ 4738:2007 ISO 1461:2009	Ст. круг. Ø10 В2 з цинковим покриттям, L=0,5 п.м.	1	0,31	
	Всього на опорі, кг			23,12	
		Лінійна арматура:			
2	PSI42CC	Ізолятор натяжний	3	1,9	
7 *1	PA4595 P	Затискач натяжний	3	1,20	70-95 мм²
	PA45120 P			1,22	120 мм²
	PA45185 P			1,34	185 мм²
11	PGA 101	Затискач плашковий	2	0,055	
12 *1	TNDC45401FABI95U	Оперативний затискач зі скобою	3	0,52	70-120 мм²
	TNDC45501FABI95U			0,55	185 мм²
	Додаткове обладнання				

Інв. № ориг.	Підпис і дата	Зам. інв. №