
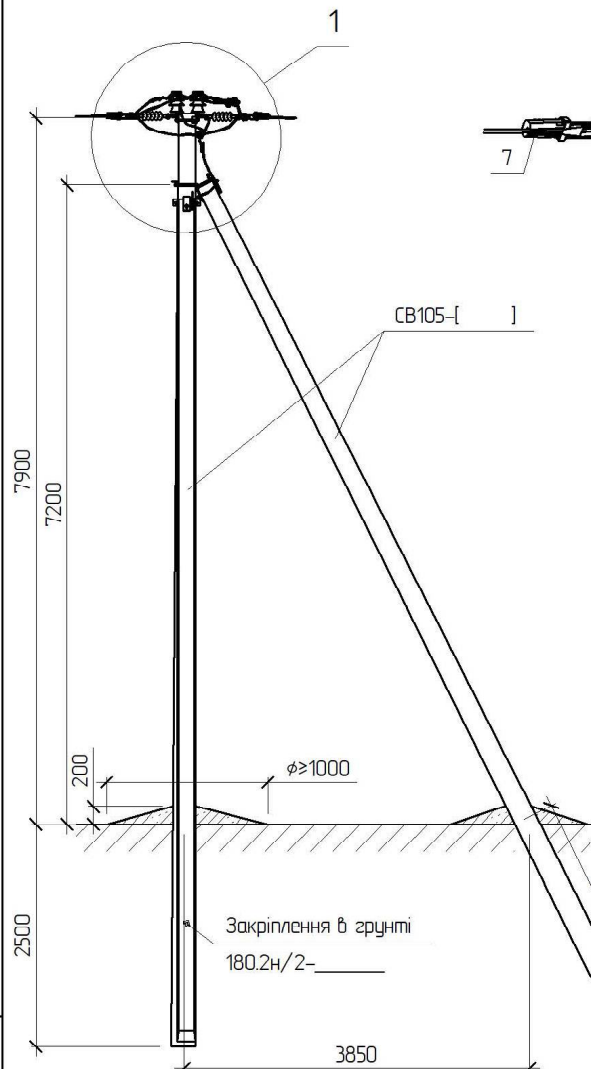
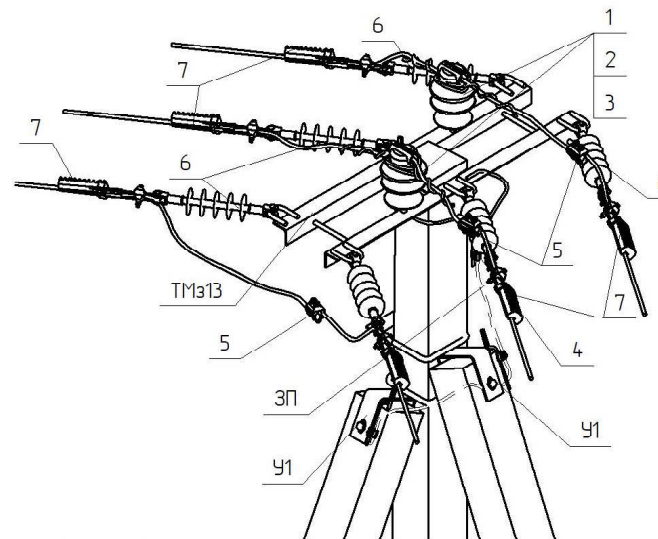
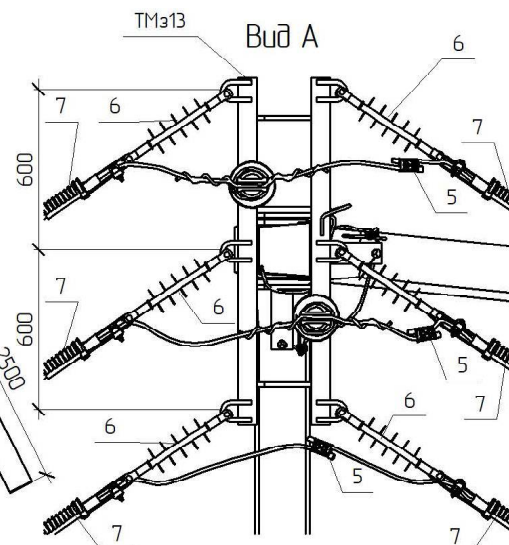


Підкіс № 1 встановити по напрямку рівнодіючої сили тяжіння від проводів

\*1 Тип арматури залежить від перерізу проводу магістралі, див 180.2H/6

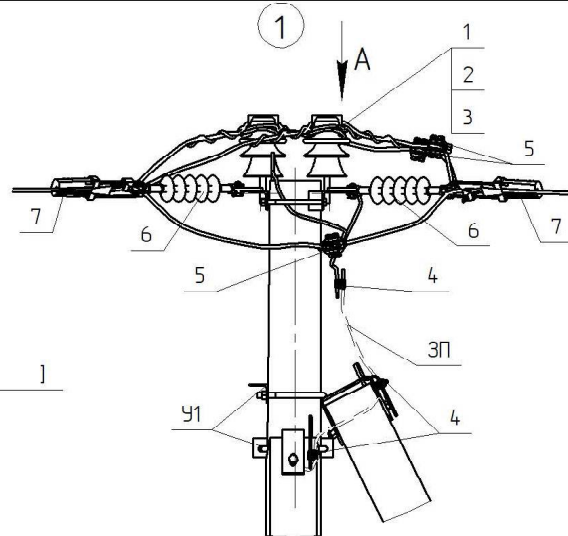

Зусилля, що діють на ґрунт  
в залежності від тяжіння  $T_{\text{нох}}$

та кута повороту  $\alpha$ , °

| Максимальне тяжіння $T_{\text{нох}}$ , кН | Кут повороту $\alpha$ , град. | Стискаюче зусилля на ґрунт $N_p$ , кН |
|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 2                                         | 90                            | 38                                    |
| 4                                         | 45                            | 43                                    |
|                                           | 60                            | 50                                    |
|                                           | 75                            | 56                                    |
|                                           | 90                            | 62                                    |
| 6                                         | 45                            | 56                                    |
|                                           | 60                            | 67                                    |
|                                           | 75                            | 78                                    |
|                                           | 90                            | 87                                    |

| Поз.                 | Позначення                       | Найменування                                        | Кільк. | Маса од. кз | Примітка   |
|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| Зализовані елементи: |                                  |                                                     |        |             |            |
| СВ105-[ ]            | ТУ.У.В.2.6.00113997.004-94       | Стояк СВ105-[ ]                                     | 3      | 1180        |            |
| Сталеві конструкції: |                                  |                                                     |        |             |            |
| ТМз13                | 180.2н./5-18                     | Траверса ТМз13                                      | 1      | 20,39       |            |
| У1                   | 180.2н./5-1                      | Кронштейн У1                                        | 2      | 6,9         |            |
| ЗП                   | ДСТУ 4738:2007<br>ISO 14612:2009 | Ст. круг. $\phi 10$ В2 з цинковим покриттям, L=2 м. | 1      | 1,24        |            |
|                      | Всього на опорі, кз              |                                                     |        | 35,43       |            |
| Лінійна арматура:    |                                  |                                                     |        |             |            |
| 1                    | SICAME                           | Ізолятор ШФ20-Г1                                    | 2      | 3,8         |            |
| 2                    | ТУ 35-2036-90                    | Каблучок К-6                                        | 2      | 0,03        |            |
| 3 *1                 | SICAME                           | В'язка спіральна діелектрична PLDT2 R               | 2      | 0,18        | 50-70 мм²  |
|                      |                                  | В'язка спіральна діелектрична PLDT3 R               |        | 0,185       | 95-120 мм² |
| 4                    | SICAME                           | Затискач плашковий PGA 101                          | 4      | 0,055       |            |
| 5                    | SICAME                           | Затискач прокалюючий TTDC28401 FP2A                 | 3      | 0,39        | 50-120 мм² |
| 6                    | SICAME                           | Ізолятор натяжний PSI15CC                           | 6      | 1,34        |            |
| 7 *1                 | SICAME                           | Затискач натяжний PA2870                            | 6      | 0,54        | 50-70 мм²  |
|                      |                                  | Затискач натяжний PA28120                           |        | 0,82        | 95-120 мм² |
| Додаткове обладнання |                                  |                                                     |        |             |            |
| -                    | 180.2н./4-01                     | Захисний апарат П/ЛЗ ASIC 150u                      | 1      | 2,1         |            |
| -                    | 180.2н./4-03 (04)                | Встановлення обмежувача перенапруг ОПН              | 1      | 25          |            |

180.2H/3-15

|             |          |        |      |           |        |      |
|-------------|----------|--------|------|-----------|--------|------|
| Прив'язаний | Зм.      | Кільк. | Арк. | № док.    | Підпис | Дата |
|             | ГІП      |        |      | Власюк    |        |      |
|             | Н.контр. |        |      | Галюк     |        |      |
|             | Перебір. |        |      | Борисенко |        |      |
|             | Розроб.  |        |      | Скворцова |        |      |
| Інв. №      |          |        |      |           |        |      |

Кутюва анкерна опора  
КА10-1(3хСВ105-3.6)-2  
КА10-1(3хСВ105-5)-2

|                                       |       |         |
|---------------------------------------|-------|---------|
| Стадія                                | Аркуш | Аркушів |
| РП                                    | 1     | 1       |
| ВП НТЦЕ<br>ДП НЕК „УКРЕНЕРГО”<br>Київ |       |         |