





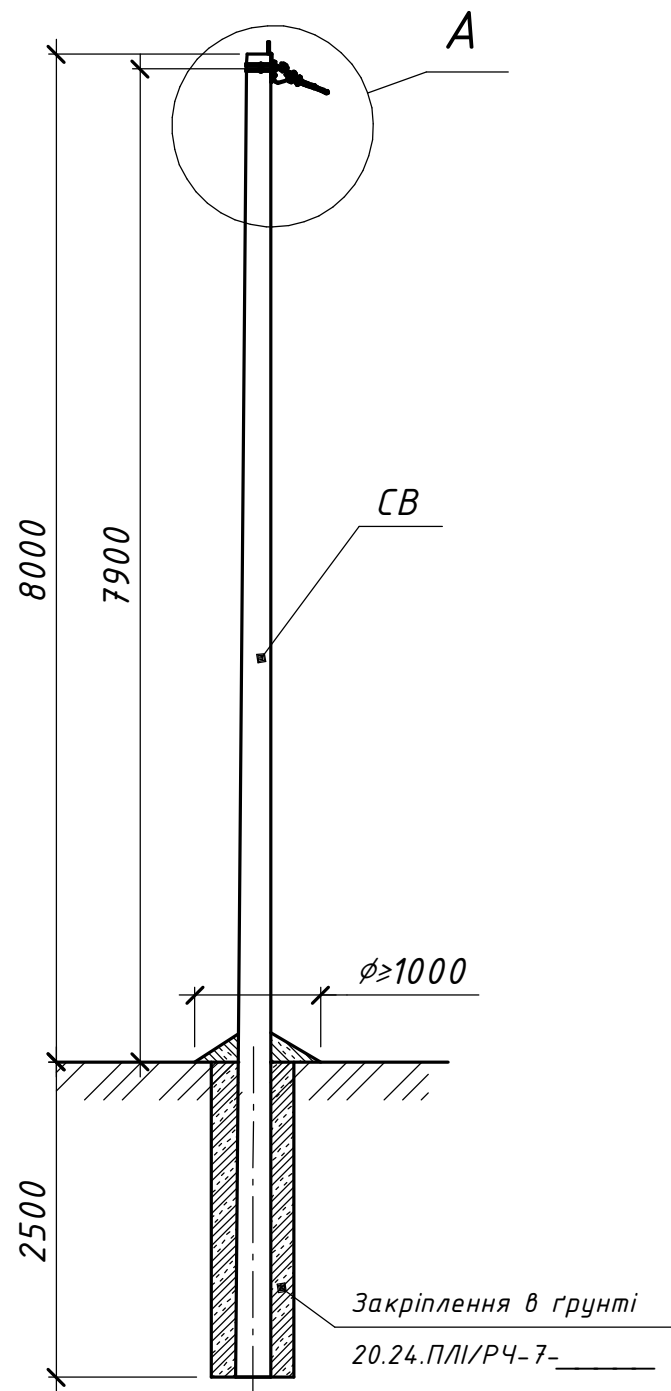


Схема встановлення опори

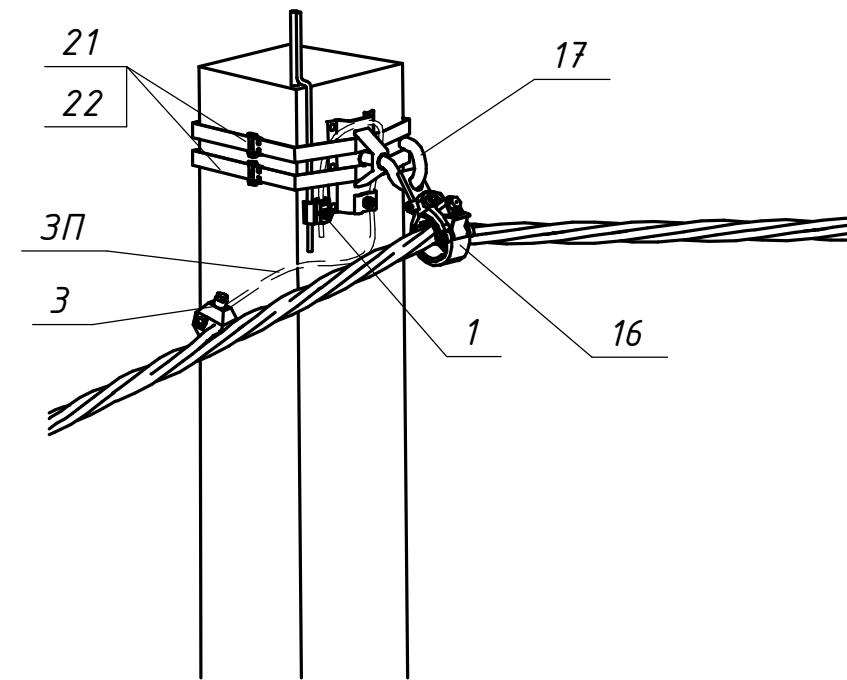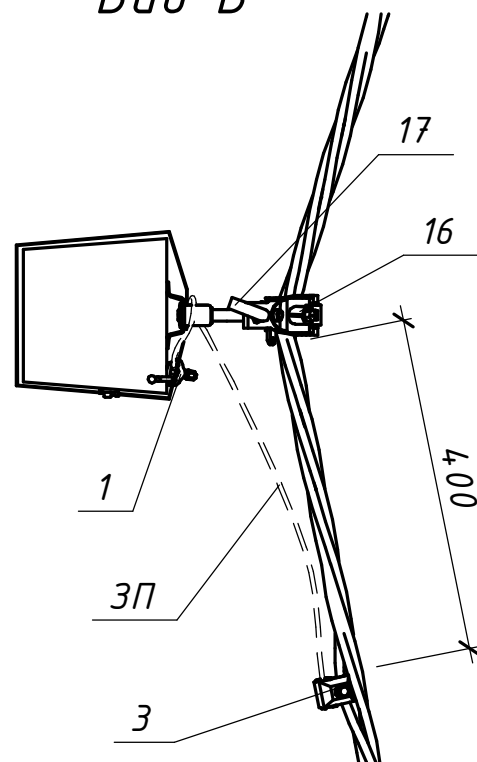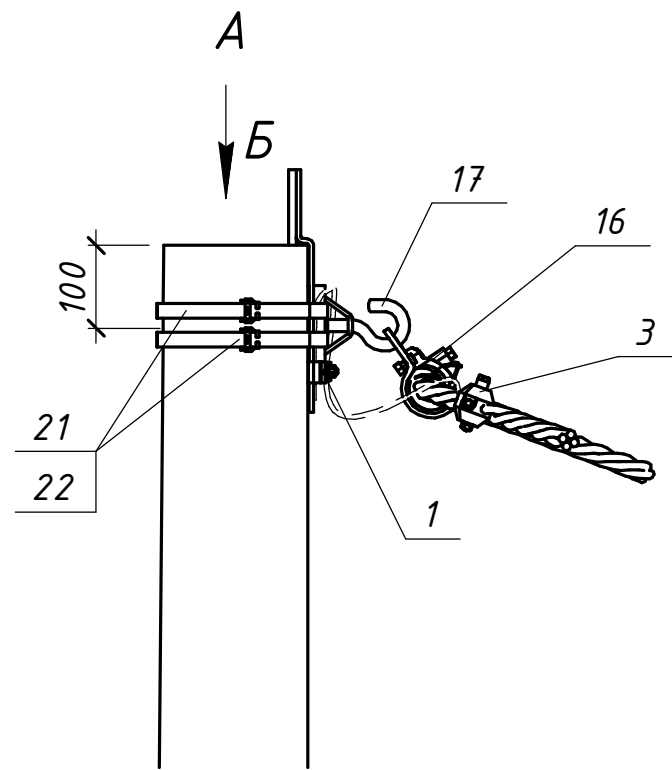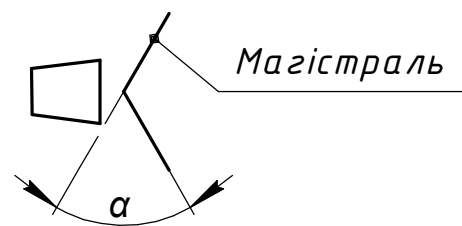

Поз.	Позначення (Виробник)	Найменування	Кільк.	Маса од. кг	Примітка
СВ	ТУ У В.2.6-00113997.003-94	Залізобетонні елементи: Стояк СВ105-5	1	1180	
		Сталеві конструкції:			
17	CSC 16T (SICAME)	Гак універсальний	1	0,72	
21	IF 207 (SICAME)	Бандажна стрічка	2	0,116	м.п.
22	CF 20 (SICAME)	Скріпа	2	0,01	
3П	ГОСТ839-80	Провід А16	2	0,62	м.п.
		Всього на опорі, кг			
		Лінійна арматура:			
1	PGA 101 (SICAME)	Затискач плашковий	1	0,055	
3	TND 151 (SICAME)	Затискач для повторних заземлень	1	0,18	25-95 мм ²
	TND 241 (SICAME)			0,22	120 мм ²
16	PSP 122 (SICAME)	Затискач підтримуючий магістральний	1	0,255	

1) Поз. 3 встановлюється для повторного заземлення PEN провідника на опорах, які мають заземлюючі пристрої (див. п.п. 2.4.40 ПУЕ:2014).

Прив'язаний	Розробив	Ястреба	Підпис	Дата
	Перевірів	Воєвода		
	Н.контр.	Велещук		
Інв. №	ГІП	Корсак		04.24

20.24.ПЛІ/2-04

Повітряні лінії напругою 0,4 кВ

з самоутримними ізольованими проводами

Будівельні рішення опор ПЛІ-0,4 кВ на гаках (на базі стояків СВ 95-3 та СВ 105-5)

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	-	1

Кутова проміжна одноколова опора КП1(1хСВ105-5)-1с