




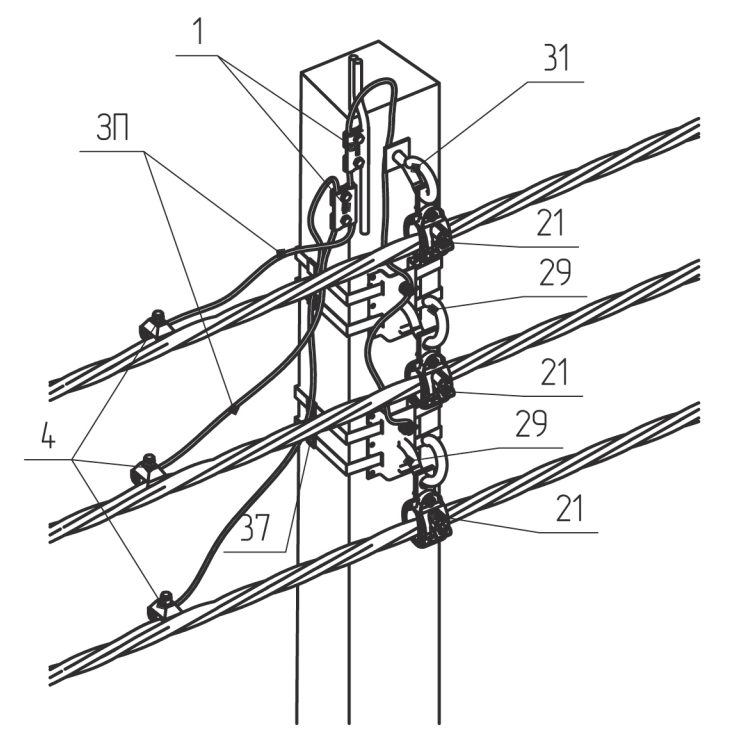


Схема встановлення опори

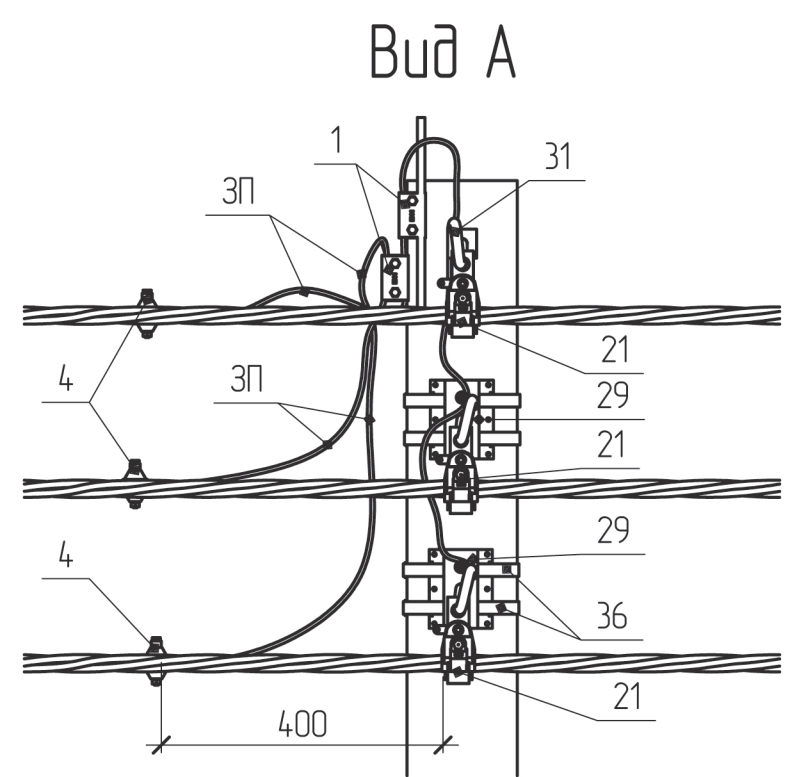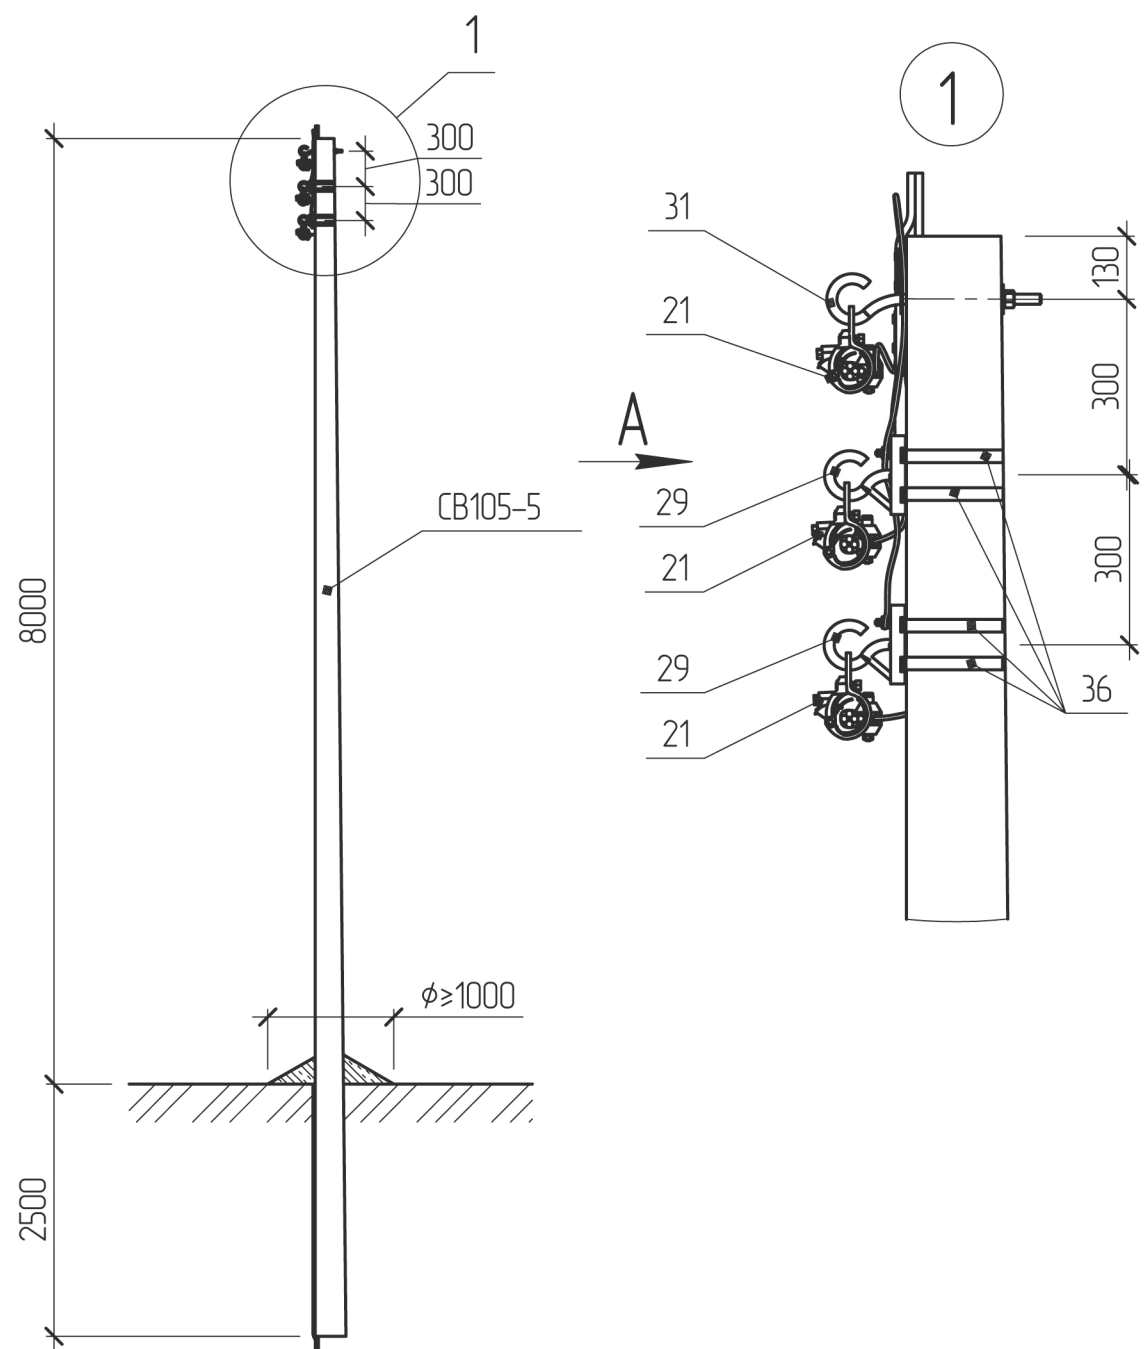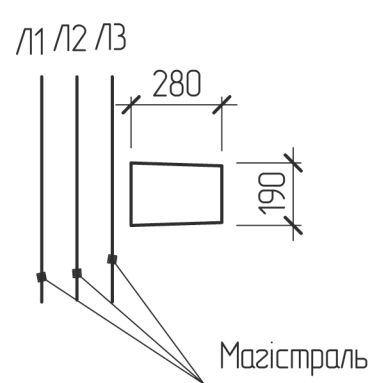

** Тип арматури залежить від перерізу, див 202.2н/10

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од. кз	Примітка
Залізобетонні елементи:					
СВ105-5	ТУ У В.2.6-00113997.004-94	Стойка СВ105-5	1	1180	
Сталеві конструкції:					
29	SICAME	Гак універсальний CSC 16uz	2	1	
31	SICAME	Гак-долт GHW 16/250	1	0.78	
36	SICAME	Бандажна стрічка IF 207, L = 4 п.м.	1	0.48	
37	SICAME	Скріпа CF 20	4	0.01	
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=3.6 п.м.	1	0.18	
Всього на опорі, кг				3.48	
Лінійна арматура:					
1	ТУ У 340013044.1031-96	Затискач плашковий ПС-1-1	2	0.17	
4**	SICAME	Затискач для повторних заземлень TND 151	3	0.11	25-95 мм ²
		Затискач для повторних заземлень TND 231		0.17	120 мм ²
21	SICAME	Затискач підтримуючий магістральний PSP 122	3	0.34	

Інв. № ориг.	Підпис і дата	Зам. інв. №

Прив'язаний					
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
ГП		Власюк			
Н.контр.		Галюк			
Перевір.		Борисенко			
Розроб.		Бедко			
Інв. №					

202.2н/5-1					
Проміжна опора ПЗ(1хСВ105-5)-1					
Стадія РП	Аркш 1	Аркшів 1	ВП НТЦЕ ДП НЕК "УКРЕНЕРГО" Київ		