



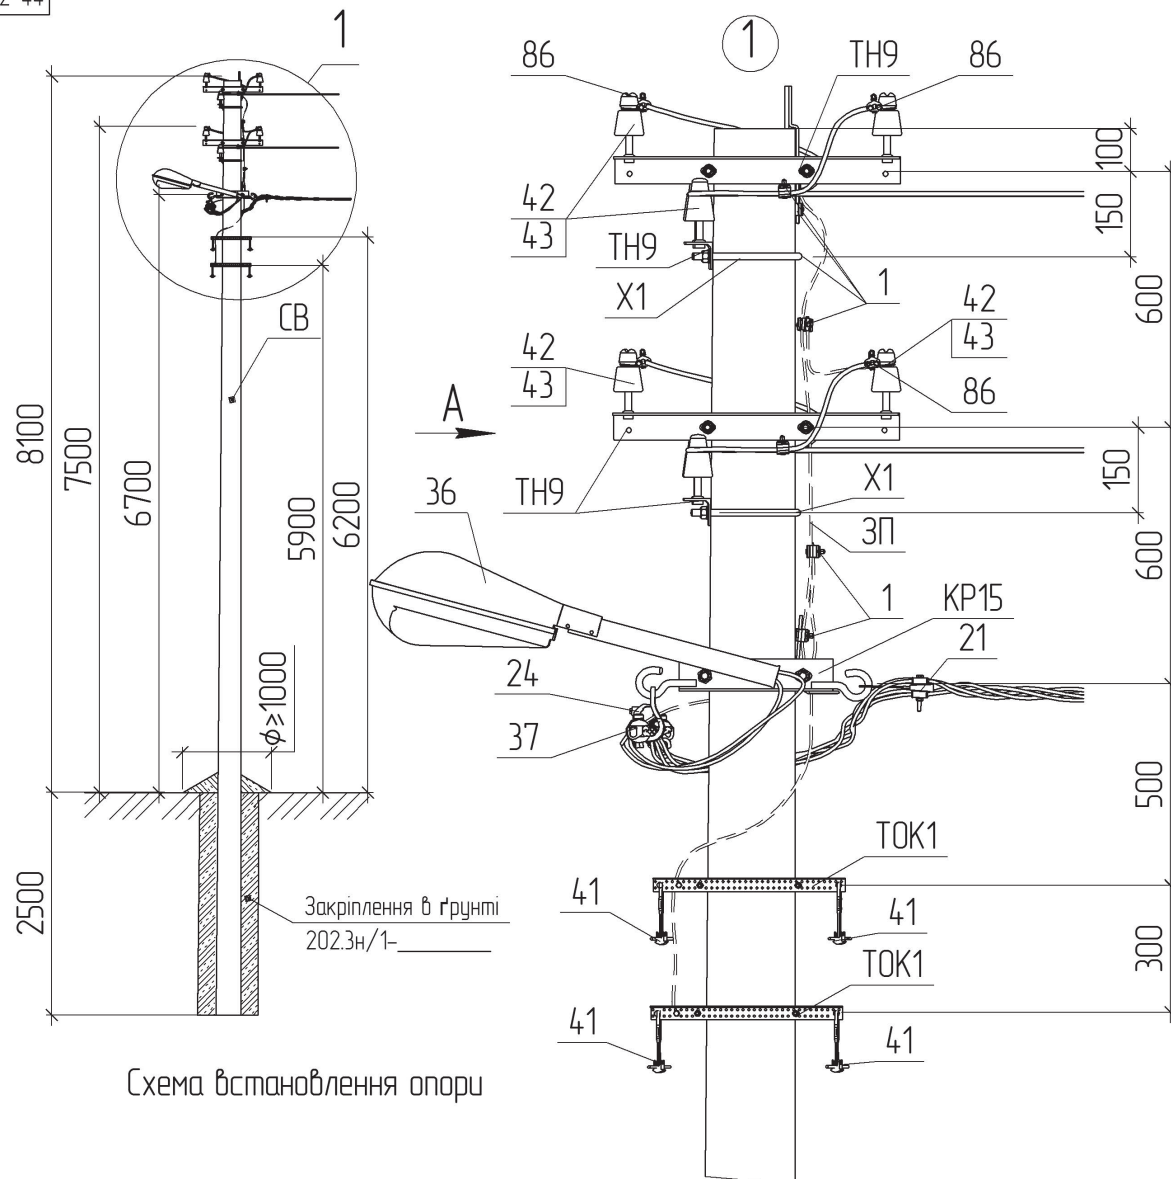


Схема встановлення опори

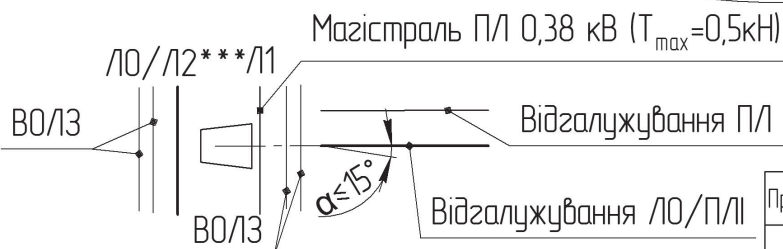


*** Тип арматури залежить від перерізу, вибір арматури див. в розділі 1.17/1
 *** При проектуванні можливе підвищення кола П/Л 0,38 кВ замість кола ЛО

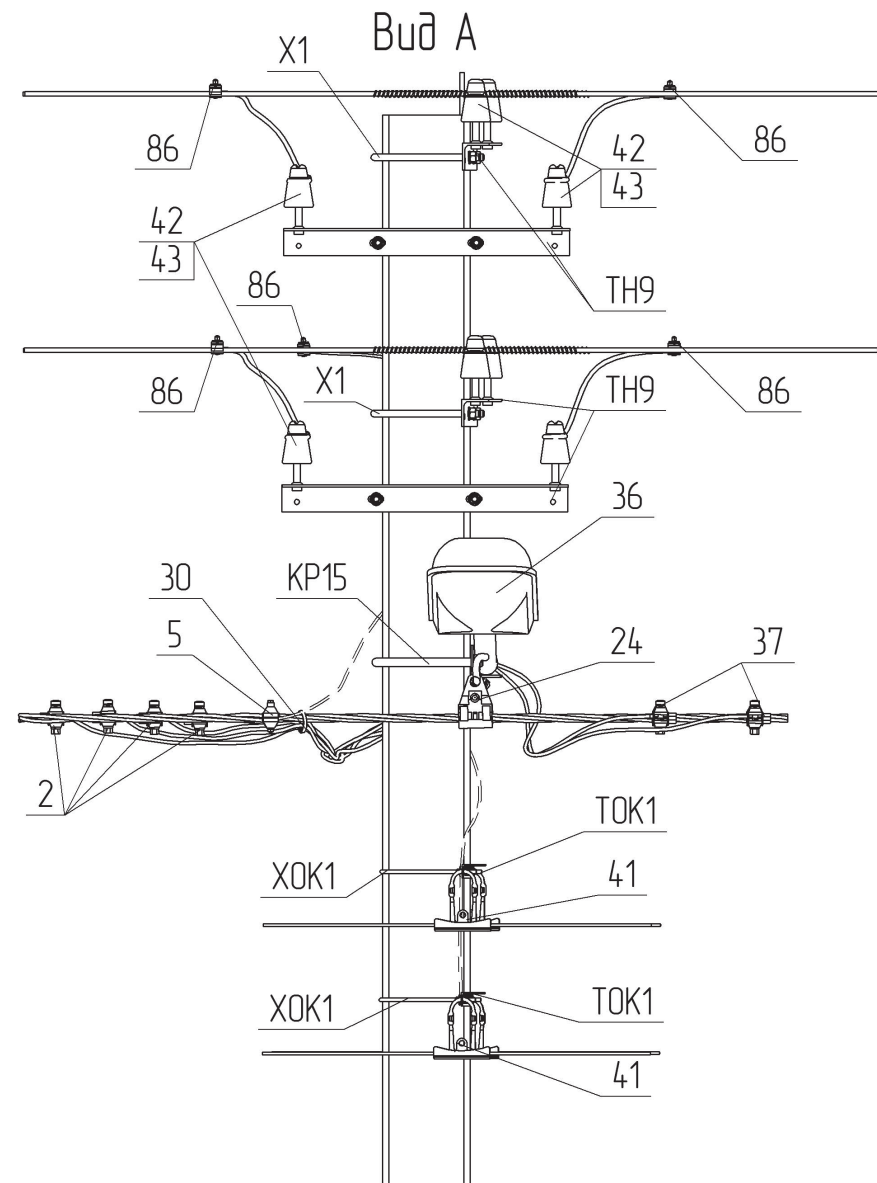

1.17/2-19

Прив'язаний						Відгалужувальна проміжна опора			Стадія	Аркцш	Аркцшів
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	ВП1н(1хСВ105-5)-1+ЛО.ВП(П/Л.ВП1)+ВО/ЛЗ.П4			РП	1	2
ГП			Журавльов	<i>[Signature]</i>	10.02						
Н.контр.			Блінов	<i>[Signature]</i>	08.02						
Перевір.			Меркотан	<i>[Signature]</i>	09.02						
Розроб.			Іщук	<i>[Signature]</i>	08.02						
Інв. №									НВП ТОВ „ЕНЕРГОЛІГА“		

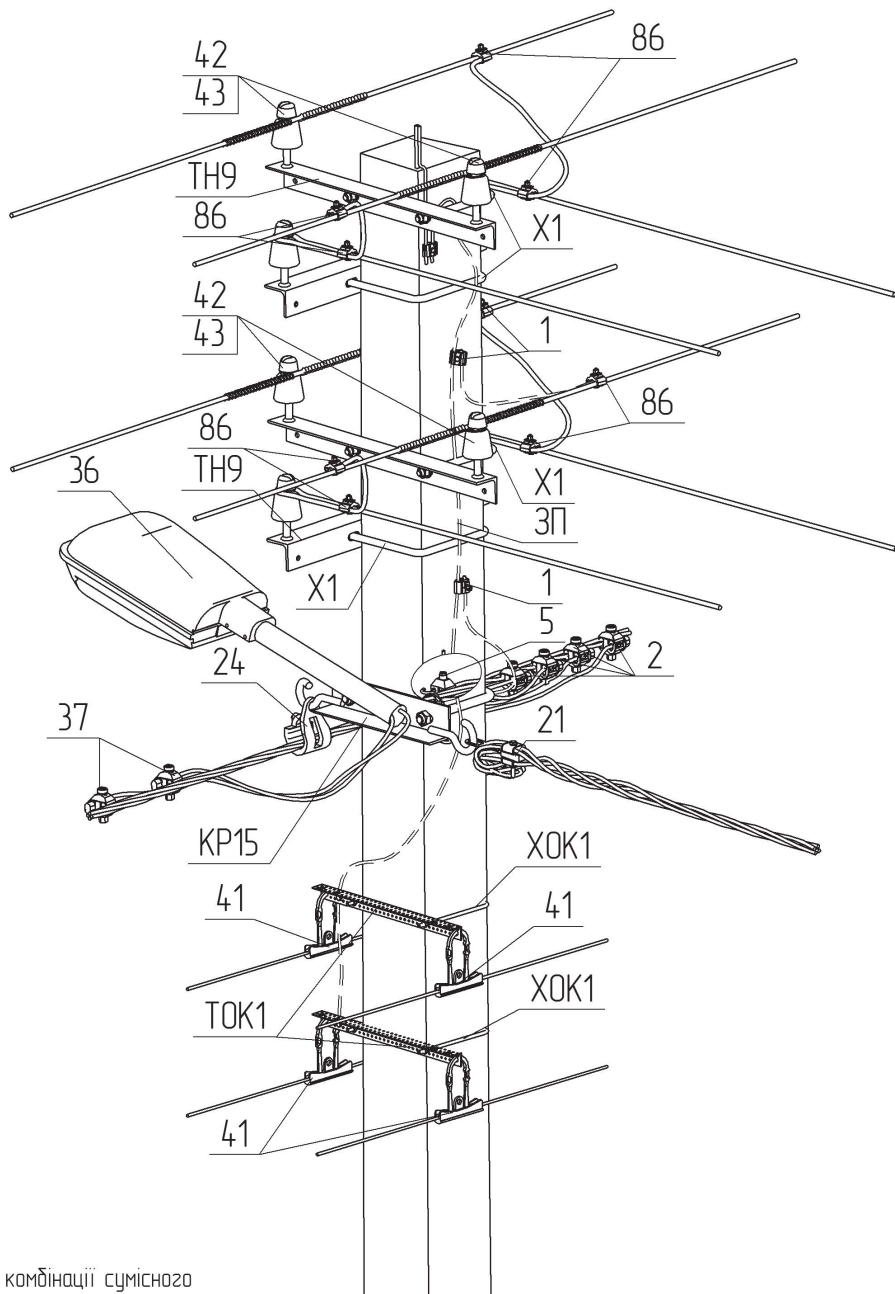

Можливі комбінації сумісного підвішування на опори

Кількість кіл ПЛ 0,38 кВ	Кількість кіл П/Л 0,38 кВ	Кількість кіл освітлення	Кількість кіл ВО/ІЗ
1	0	1	≤4
1	1	0	≤4

Прив'язаний				
Інв. №				

Поз.	Позначення	Найменування	Кількість	Маса од. кг	Примітка
Залізобетонні елементи:					
СВ	ТУ У В.2.6-00113997.003-94	Стояк СВ105-5	1	1180	
Арматура для магістралі ПЛ-0,38 кВ з неізолюваним провідом					
ТН9	117/3-03	Траверса ТН9	4	3,67	
X1	180.2н/5-28	Хомут X1	4	1,3	
3П	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0,5 п.м.	3	0,03	
1	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	7	0,055	
42	ОСТ 34-13-939-87	Ізолятор ТФ-20	8	0,43	
43	ГОСТ 18380-80	Ковпачок К-5	8	0,01	
86**	SICAME	Затискач плашковий PGA 101 GCFM	9	0,06	16-70 мм ²
		Затискач плашковий PGA 402 GCFM		0,14	95-120 мм ²
Доповнення при підвісці лінії освітлення ЛО***					
КР15	117/3-01	Кронштейн КР15	1	5,14	
3П	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0,5 п.м.	2	0,03	
1	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	2	0,055	
2	SICAME	Затискач прокалюючий абонентський TTD 151 NEO	4	0,11	
5	SICAME	Затискач для повторних заземлень TND 151	1	0,18	
21	SICAME	Затискач натяжний GUKp4	1	0,20	
24	SICAME	Затискач підтримуючий магістральний PSP 120	1	0,20	
30	SICAME	Хомут ССД 9-62	1	0,04	
36	ГОСТ 17677-82	Ліхтар вуличного освітлення	1	8	
37	SICAME	Затискач прокалюючий ліхтарний TTD 051	2	0,075	
Доповнення при підвісці двох/чотирьох кіл волоконно оптичних ліній зв'язку ВО/ІЗ					
			2 кола	4 кола	
ТОК1	202.3н/5-04	Траверса ТОК1	1	2	0,56
ХОК1	202.3н/5-07	Хомут ХОК1	1	2	0,28
3П	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0,5 п.м.	1	2	0,03
1	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	1	1	0,055
41	SICAME	Затискач для ВО/ІЗ PSB FO D5-8	2	4	0,05

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

1.17/2-19

Арк. 2