


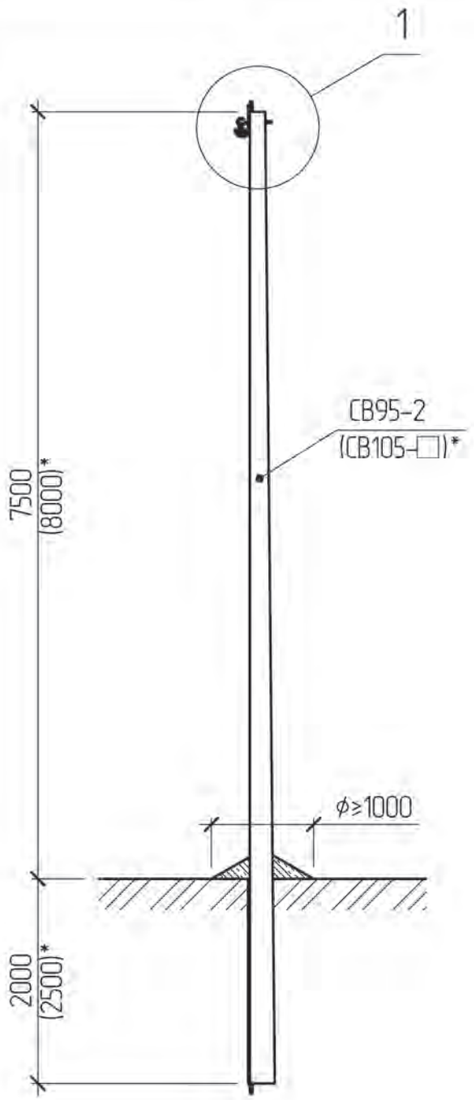


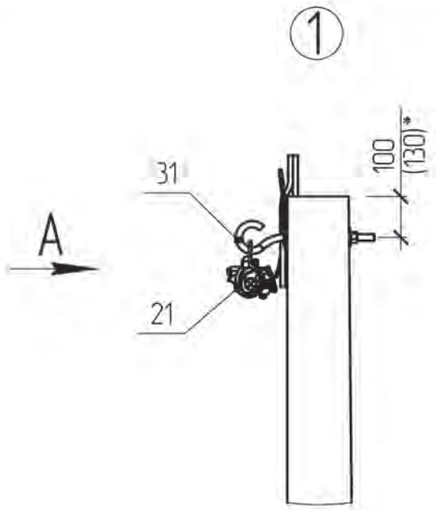


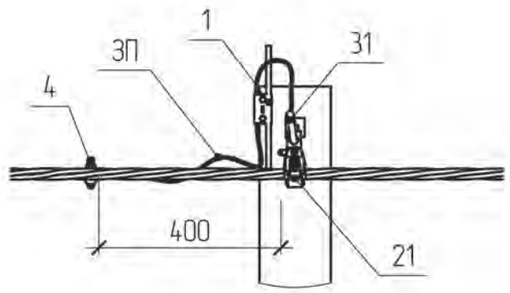

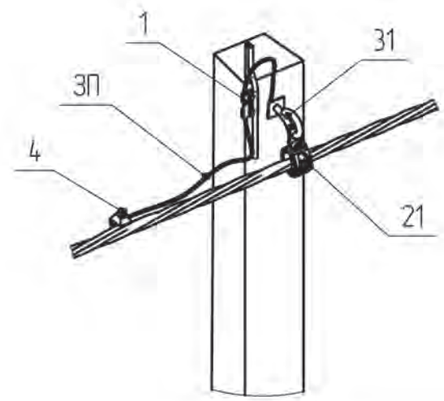

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од. кг	Примітка
		Залізобетонні елементи:			
СВ95-2	ТУ У В.2.6-00113997.003-94	Стояк СВ95-2	1	750	
СВ105-□	ТУ У В.2.6-00113997.004-94	Стояк СВ105-[ ]	1	1180	
		Сталеві конструкції:			
31	SICAME	Гак-болт GHW 16/200	1	0.72	Для СВ-95
		Гак-болт GHW 16/250	1	0.78	Для СВ-105
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=1.4 п.м.	1	0.07	
	Всього на опору, кг	На базі стояка СВ95		0.79	
		На базі стояка СВ105		0.85	
		Лінійна арматура:			
1	ТУ У 3400130441.031-96	Затискач плашковий ПС-1-1	1	0.17	
4**	SICAME	Затискач для повторних заземленьTND 151	1	0.11	25-95 мм²
		Затискач для повторних заземленьTND 231		0.17	120 мм²
21	SICAME	Затискач підтримуючий магістральний PSP 122	1	0.34	

Схема встановлення опори



* Значення у дужках наведені для опори зі стояком СВ-105
** Тип арматури залежить від перерізу проводу магістралі, див. 202.2н/10

Зам. інв. №
Підпис і дата
Інв. № ориг.

Прив'язаний

Інв. №

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГІП		Власюк			
Н.контр.		Галюк			
Перевір.		Борисенко			
Розроб.		Скворцова			

202.2н/3-1

Проміжна опора
П1(1хСВ95-2)-1
П1(1хСВ105-3.6)-1
П1(1хСВ105-5)-1

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	1	1

ВП НТЦЕ
ДП НЕК „УКРЕНЕРГО"
Київ