
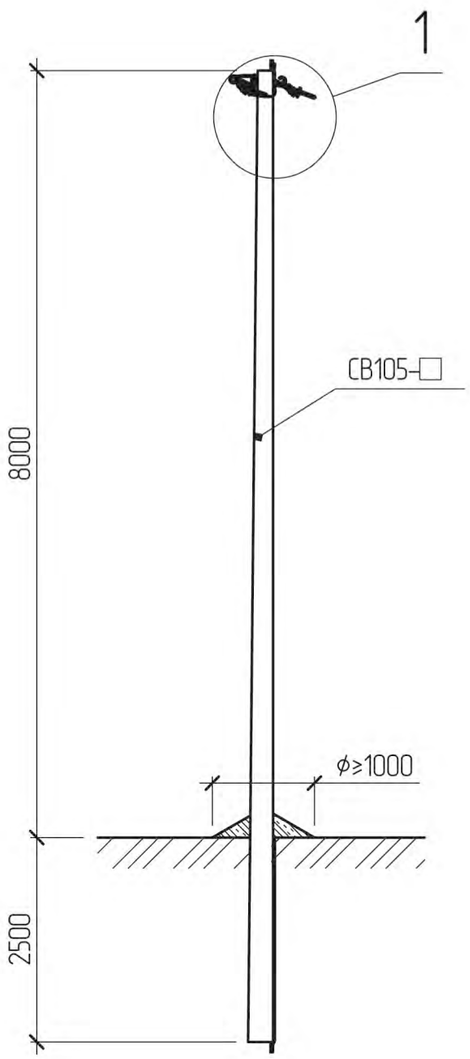
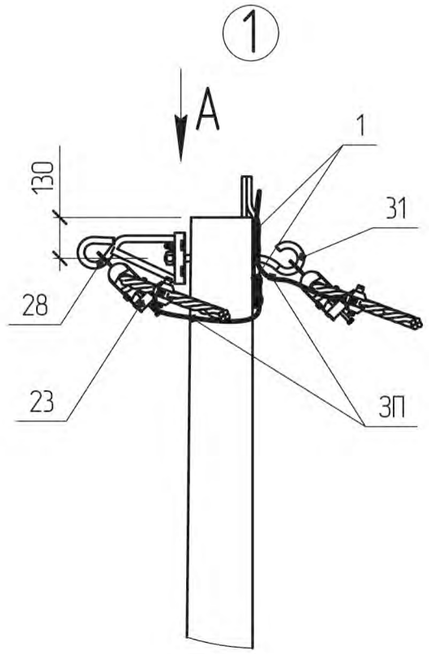


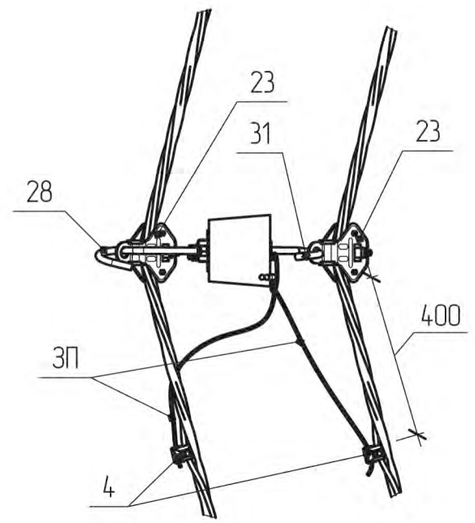

Вид А




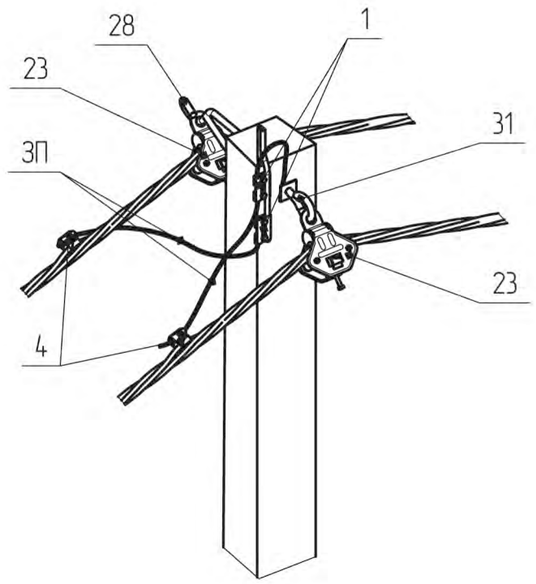


Схема встановлення опори

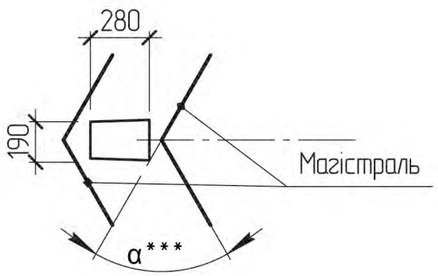

** Тип арматури залежить від перерізу, див 202.2н/10

*** Допустима величина кута повороту траси α приймається згідно п 4.7 розділ 202.2н/ПЗ

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од. кг	Примітка
		Залізобетонні елементи:			
СВ105-□	ТУ У В.2.6-00113997.004-94	Стояк СВ105-□	1	1180	
		Сталеві конструкції:			
28	SICAME	Гак зовнішнього кута GDN16	1	1.5	
31	SICAME	Гак-болт GHW 16/250	1	0.78	
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=2.4 п.м.	1	0.12	
	Всього на опору, кг			2.4	
		Лінійна арматура:			
1	ТУ У 340013044.031-96	Затискач плашковий ПС-1-1	2	0.17	
4**	SICAME	Затискач для повторних заземлень TND 151	2	0.11	25-95 мм²
		Затискач для повторних заземлень TND 231		0.17	120 мм²
23	SICAME	Затискач підтримуючий кутовий GP2Q	2	1.11	

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГІП		Власюк			
Н.контр.		Галюк			
Перевір.		Борисенко			
Розроб.		Бовенко			

202.2н/4-11

Кутова проміжна опора
КП2(1хСВ105-3.6)-3
КП2(1хСВ105-5)-3

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	1	1

ВП НТЦЕ
ДП НЕК „УКРЕНЕРГО"
Київ

Прив'язаний

Інв. №

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.