


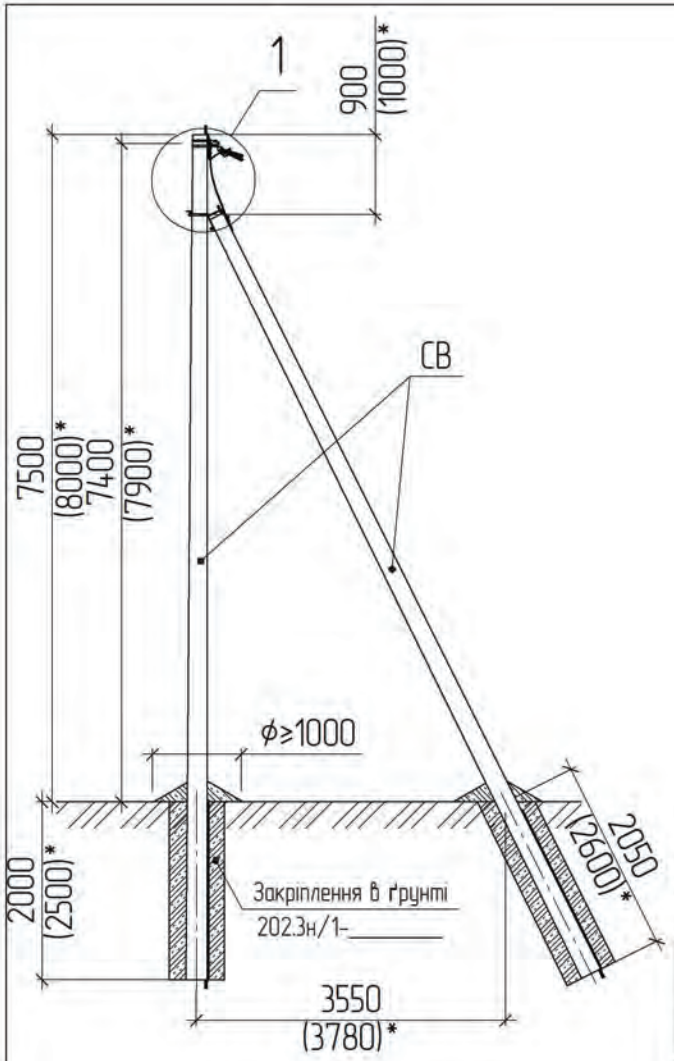


Схема встановлення опори

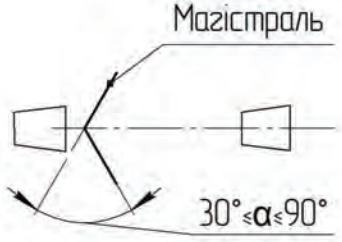

* Значення у дужках наведені для опори зі стояком СВ-105

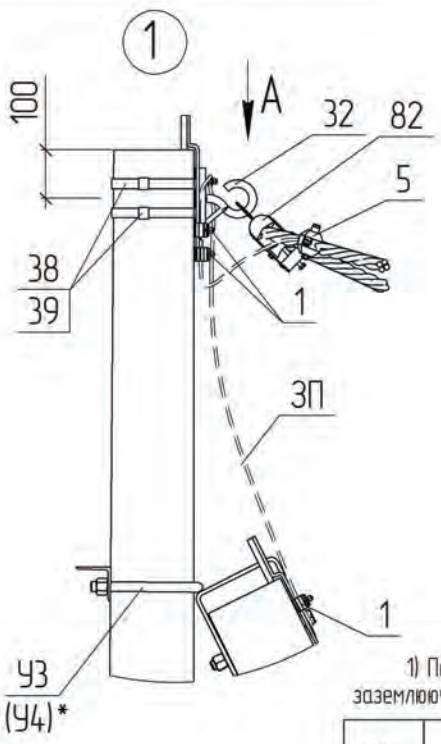

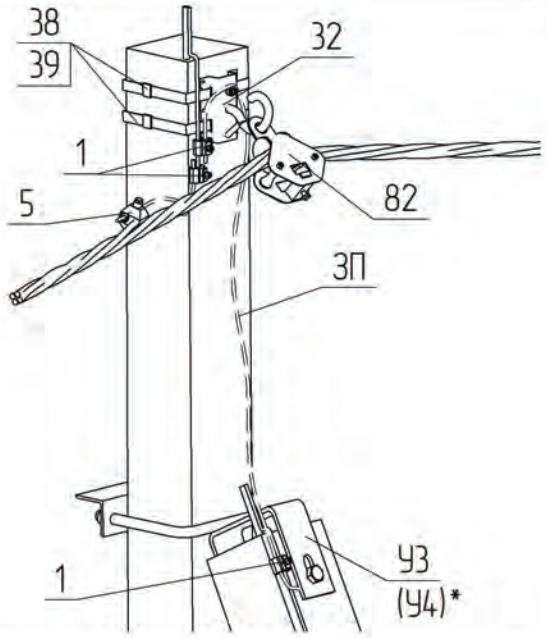

1) Поз. 5 встановлюється для повторного заземлення PEN провідника на опорах, які мають заземлюючи пристрої (див. п.п. 2.4.40 ПУЕ.2014)

Величина кута повороту α,° та зусилля, що діють на ґрунт в залежності від тяжіння T_{max} та типу стояка

Тип стояків опори	Максимальне тяжіння П/І 0,38кВ, кН	Кут повороту П/І	Стискаюче зусилля на грунт N_p, кН
СВ95-2	2	30	17
		60	22
		90	27
	4	30	20
		60	28
		90	35
СВ105-3,6	2	30	19
		60	25
		90	29
	4	30	22
		60	31
		90	37

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од. кг	Примітка
		Залізобетонні елементи			
СВ	ТУ У В.2.6-00113997.004-94	Стояк СВ95-2	2	750	
		Стояк СВ105-3.6		1180	
		Сталеві конструкції:			
32	SICAME	Гак універсальний CSC 16uz	1	0.73	
38	SICAME	Бандажна стрічка IF 207, L=2 п.м.	1	0.24	
39	SICAME	Скріпа CF 20	2	0.01	
У3	202.2н/9-1	Кронштейн У3	1	5.3	Для СВ95
(У4)	202.2н/9-2	Кронштейн У4	1	6.9	Для СВ105
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0,5 п.м.	5	0.03	
	Всього на опору, кг				
		Лінійна арматура:			
1	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	3	0.055	
5	SICAME	Затискач для повторних заземлень TND 151	1	0.18	16-70 мм²
		Затискач для повторних заземлень TND 241		0.22	95-120 мм²
82	SICAME	Затискач підтримуючий роликовий GP2Q	1	1.11	

202.3н/9-05

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГІП		Журавльов			17.03
Н.контр.		Блінов			15.03
Перевір.		Меркотан			16.03
Розроб.		Іщук			15.03

Кутова проміжна одноколова опора
КП1(2хСВ95-2)-2с
КП1(2хСВ105-3,6)-2с

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	1	1

НВП
ТОВ „ЕНЕРГОЛІГА"

Прив'язаний

Інв. №

Інв. № ориг. | Підпис і дата | Зам. інв. №