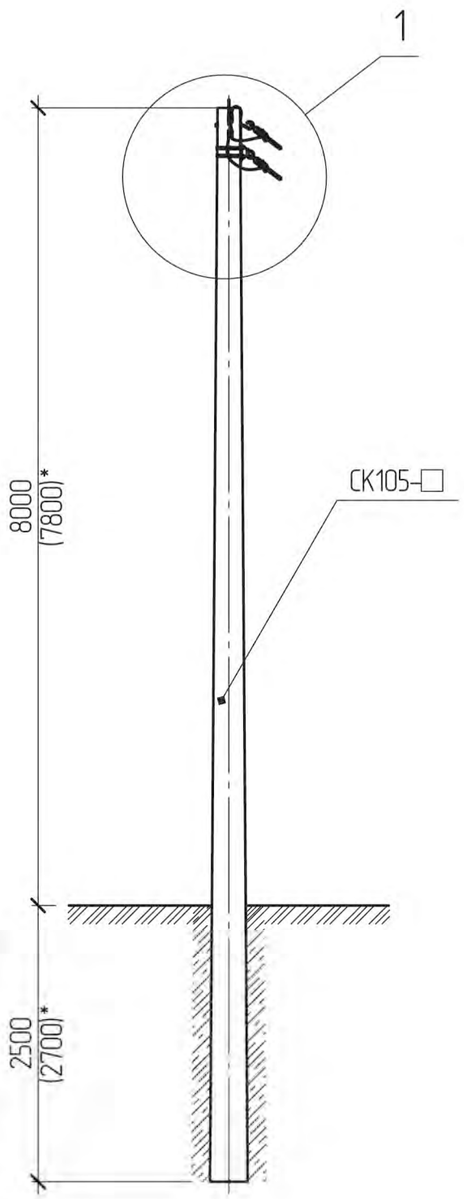
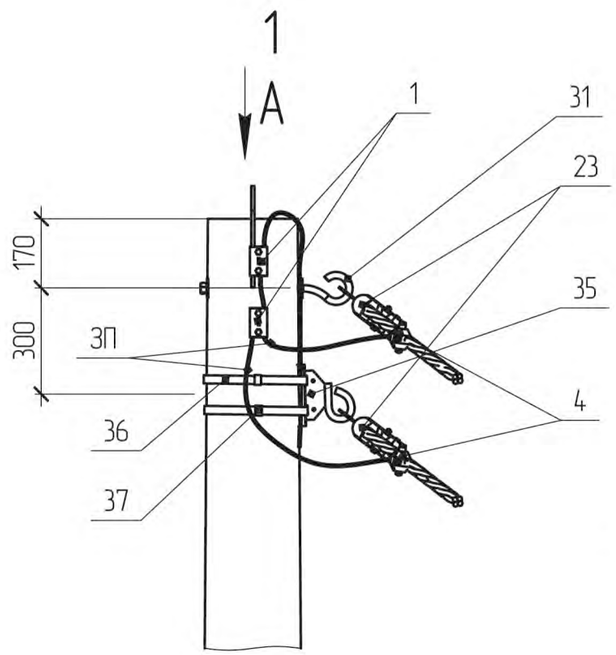
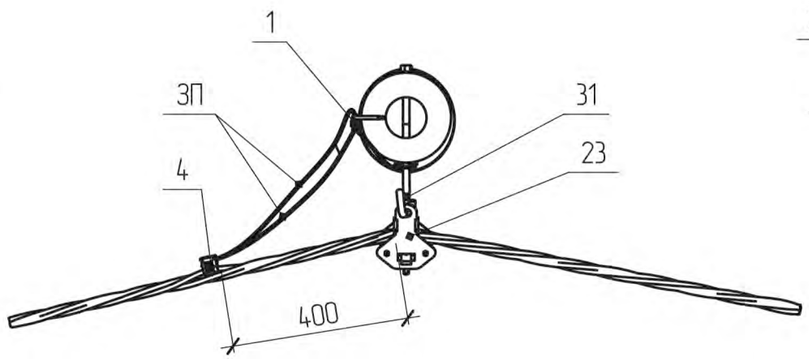







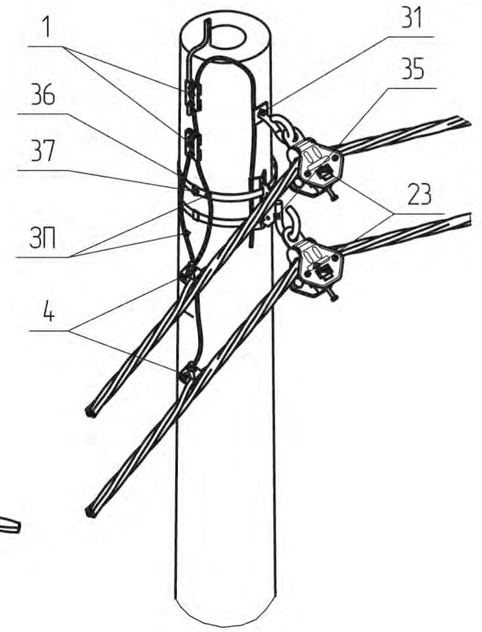


Схема встановлення опори

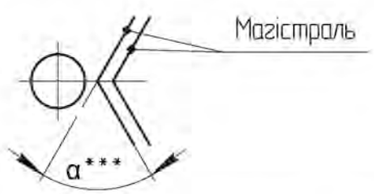

* Розміри у дужках наведені для опори зі стояком СК-105-10, СК-105-14
** Тип арматури залежить від перерізу, див 202.2н/10
*** Допустима величина кута повороту траси α приймається згідно п 4.7 розділ 202.2н/ПЗ

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од. кг	Примітка
		Залізобетонні елементи:			
СК105-□	ТУ.У.В2.6.0249543-35-95	Стояк СК105-□	1	1580	
		Сталеві конструкції:			
31	SICAME	Гак-болт GHW 16/250	1	0.78	
35	SICAME	Гак для круглих опор GHSO 16	1	0.67	
36	SICAME	Бандажна стрічка IF 207, L=2 п.м.	1	0.24	
37	SICAME	Скріпа CF 20	2	0.01	
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=2.4 п.м.	1	0.12	
	Всього на опору, кг			1.83	
		Лінійна арматура:			
1	ТУ У 31001304 41.031-96	Затискач плашковий ПС-1-1	2	0.17	
4**	SICAME	Затискач для повторних заземлень TND 151	2	0.11	25-95 мм^2
		Затискач для повторних заземлень TND 231		0.17	120 мм^2
23	SICAME	Затискач підтримуючий кутовий GP2Q	2	1.11	

Привʼязаний

Інв. №

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГІП		Власюк			
Н.контр.		Галюк			
Перевір.		Борисенко			
Розроб.		Бовенко			

202.2н/4-15

Кутова проміжна опора
КП2(1хСК105-8)-1
КП2(1хСК105-10)-1
КП2(1хСК105-14)-1

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	1	1

ВП НТЦЕ
ДП НЕК „УКРЕНЕРГО"
Київ

Зам. інв. №
Підпис і дата
Інв. № ориг.