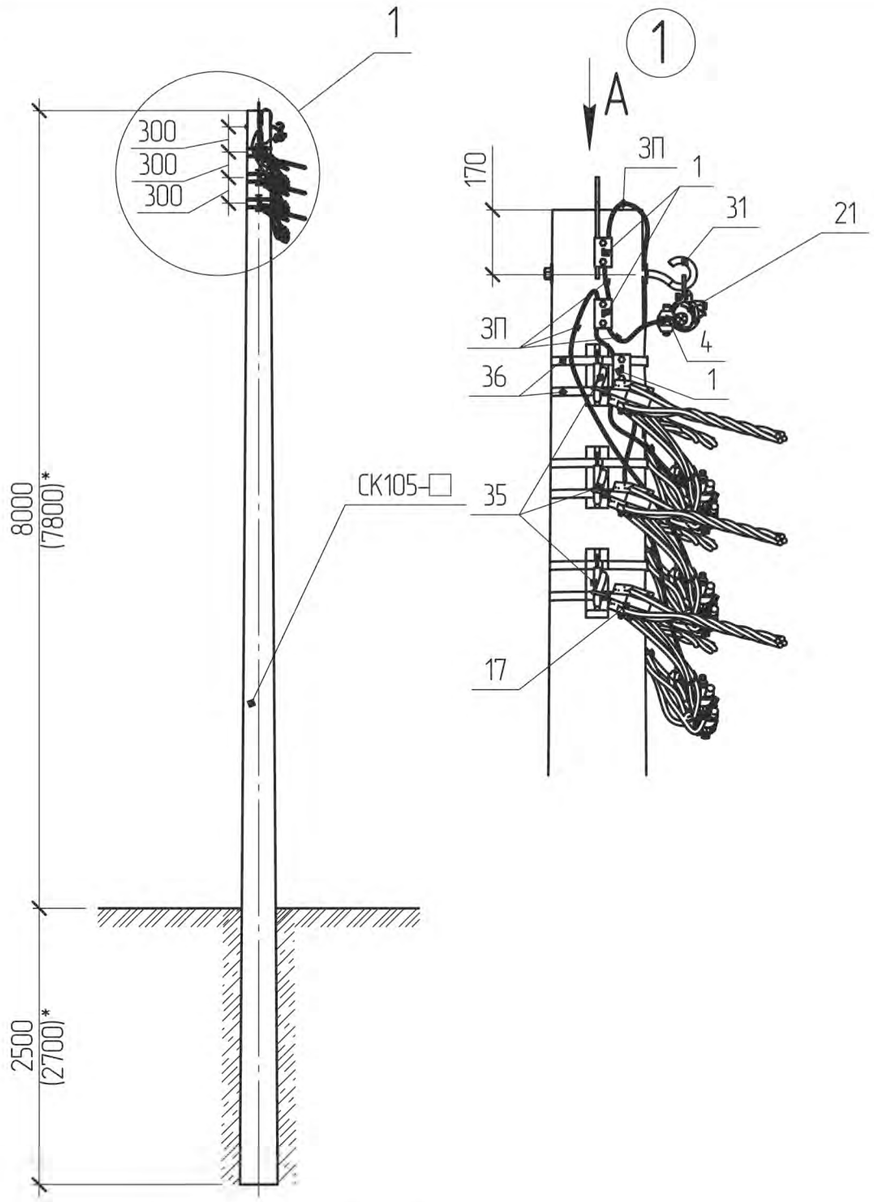
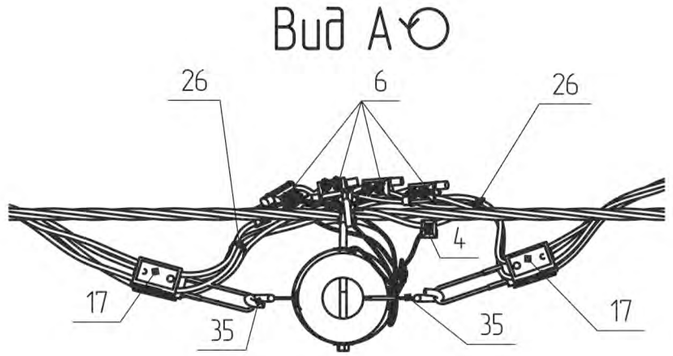





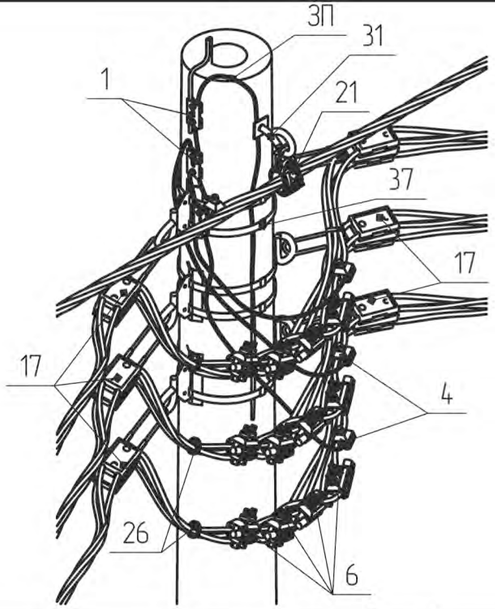


Схема встановлення опори

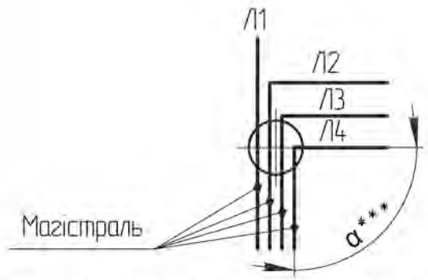

* Розміри у дужках наведені для опори зі стояком СК-105-10, СК-105-14

** Тип арматури залежить від перерізу, див 202.2н/10

*** Допустима величина кута повороту траси α приймається згідно п 4.7 розділ 202.2н/П3

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од. кг	Примітка
		Залізобетонні елементи:			
СК105-□	ТУ.У.В2.6.0249543-35-95	Стояк СК105-[ ]	1	1580	
		Сталеві конструкції:			
31	SICAME	Гак-болт GHW 16/250	1	0.78	
35	SICAME	Гак для круглих опор GHSO 16	6	0,67	
36	SICAME	Бандажна стрічка IF 207, L = 6 п.м.	1	0.72	
37	SICAME	Скріпа CF 20	6	0.01	
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=5.0 п.м.	1	0.25	
	Всього на опору, кг			5.83	
		Лінійна арматура:			
1	ТУ У 340013044.031-96	Затискач плашковий ПС-1-1	3	0.17	
4**	SICAME	Затискач для повторних заземлень TND 151	4	0.11	25-95 мм^2
		Затискач для повторних заземлень TND 231		0.17	120 мм^2
6**	SICAME	Затискач проколюючий магістральний TTD 301 GP	12	0.24	25-95 мм^2
		Затискач проколюючий магістральний TTD 401 GP		0.39	120 мм^2
17**	SICAME	Затискач натяжний магістральний GUKa1	6	0.8	25-50 мм^2
		Затискач натяжний магістральний GUKa2		1.23	70-120 мм^2
21	SICAME	Затискач підтримуючий магістральний PSP 122	1	0.34	
26	SICAME	Хомут CCD 9-62	6	0.04	

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Прив'язаний

Інв. №

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГІП		Власюк			
Н.контр.		Галюк			
Перевір.		Борисенко			
Розроб.		Скворцова			

202.2н/6-8

Кутова анкерна опора
КА4(1хСК105-8)-4
КА4(1хСК105-10)-4
КА4(1хСК105-14)-4

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	1	1

ВП НТЦЕ
ДП НЕК „УКРЕНЕРГО"
Київ