


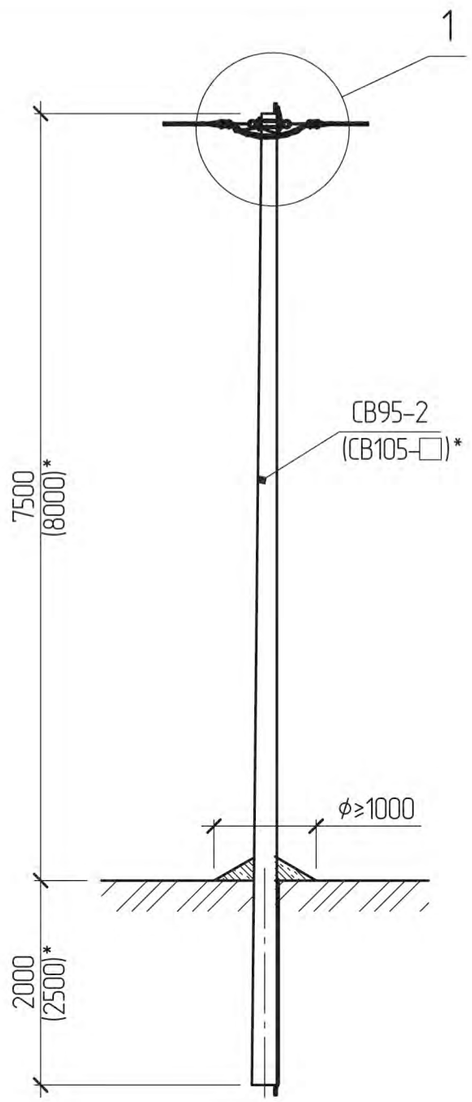


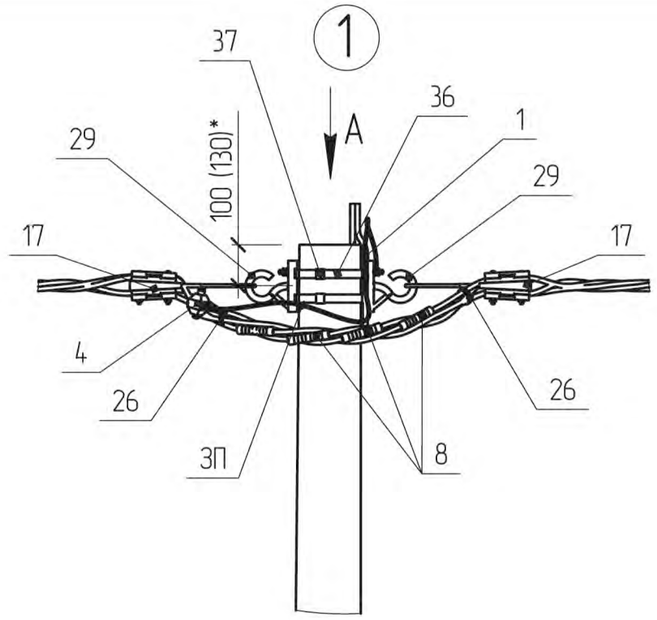


Вид А

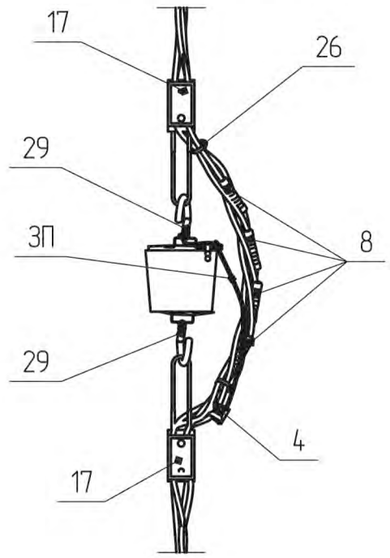

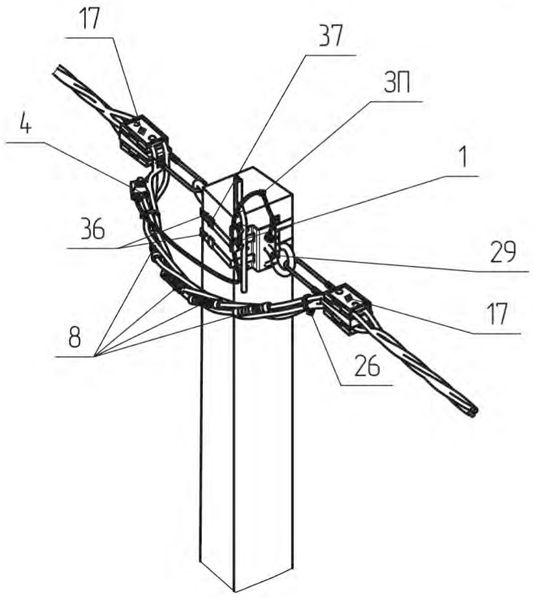

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од. кг	Примітка
		Залізобетонні елементи:			
СВ95-2	ТУ У В.2.6-00113997.003-94	Стояк СВ95-2	1	750	
СВ105-□	ТУ У В.2.6-00113997.004-94	Стояк СВ105-[ ]	1	1180	
		Сталеві конструкції:			
29	SICAME	Гак універсальний CSC 16uz	2	1	
36	SICAME	Бандажна стрічка IF 207, L=2 п.м.	1	0.24	
37	SICAME	Скріпа CF20	2	0.01	
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=1.4 п.м.	1	0.07	
	Всього на опору, кг			2.33	
		Лінійна арматура:			
1	ТУ У 340013044 1.031-96	Затискач плашковий ПС-1-1	1	0.17	
4**	SICAME	Затискач для повторних заземлень TND 151	1	0.11	25-95 мм^2
		Затискач для повторних заземлень TND 231		0.17	120 мм^2
8**	SICAME	Затискач з'єднувальний MJPT [ ]-[ ]	4	0.04	
17**	SICAME	Затискач натяжний магістральний GUKo1	2	0.8	25-50 мм^2
		Затискач натяжний магістральний GUKo2		1.23	70-120 мм^2
26	SICAME	Хомут CCD 9-62	2	0.04	

Схема встановлення опори

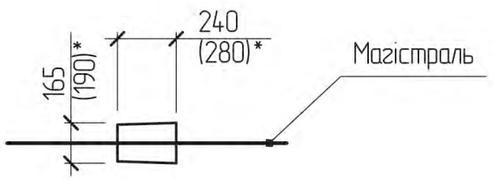

* Значення у дужках наведені для опори зі стояком СВ-105

** Тип арматури залежить від перерізу проводу магістралі, див. 202.2н/10

Застосування одностойкових опор обмежується їх несучою здатністю (див. п. 4 та п. 11 розділ 202.2н/ПЗ).

Інв. № ориг. | Підпис і дата | Зам. інв. №

Прив'язаний

Інв. №

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГІП		Власюк			
Н.контр.		Галюк			
Перевір.		Борисенко			
Розроб.		Скворцова			

202.2н/3-9

Анкерна опора
А1(1хСВ95-2)-2
А1(1хСВ105-3.6)-2
А1(1хСВ105-5)-2

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	1	1

ВП НТЦЕ
ДП НЕК „УКРЕНЕРГО"
Київ