


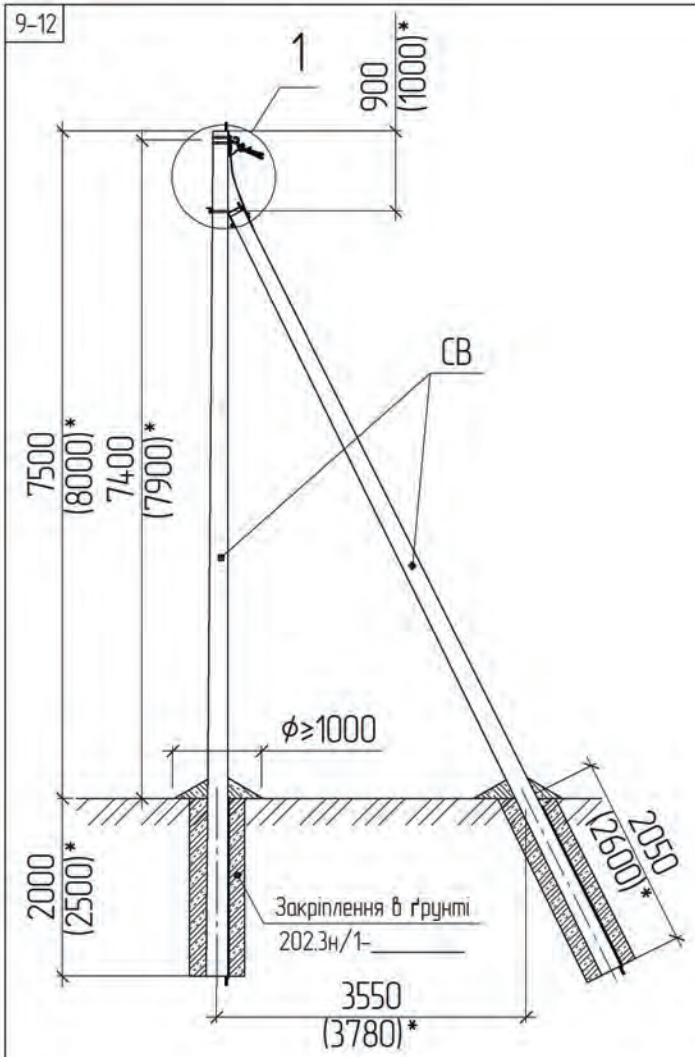


Схема встановлення опори

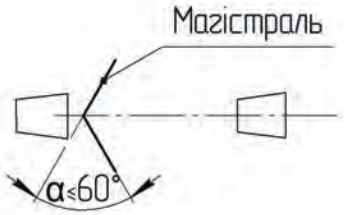

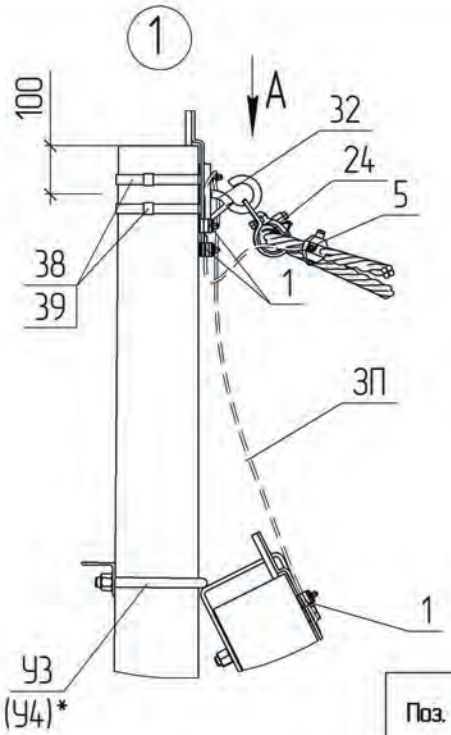

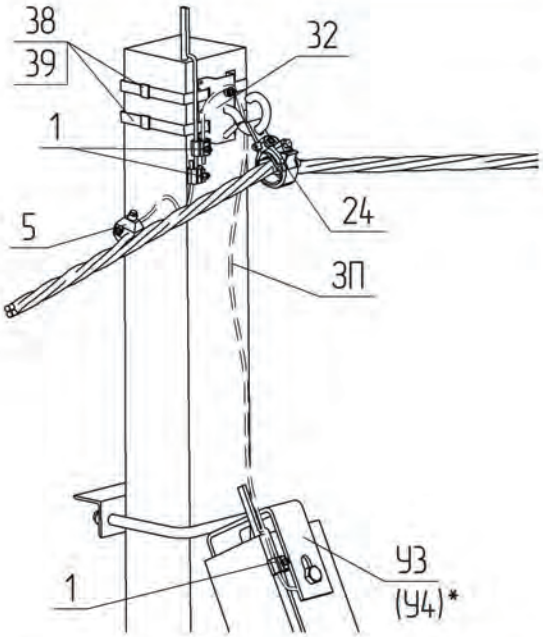

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од. кг	Примітка
		Залізобетонні елементи			
СВ	ТУ У В.2.6-00113997.004-94	Стояк СВ95-2	2	750	
		Стояк СВ105-3.6		1180	
		Сталеві конструкції:			
32	SICAME	Гак універсальний CSC 16uz	1	0.73	
38	SICAME	Бандажна стрічка IF 207, L=2 п.м.	1	0.24	
39	SICAME	Скріпа CF 20	2	0.01	
У3	202.2н/9-1	Кронштейн У3	1	5.3	Для СВ95
(У4)	202.2н/9-2	Кронштейн У4	1	6.9	Для СВ105
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0,5 п.м.	5	0.03	
	Всього на опору, кг				
		Лінійна арматура			
1	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	3	0.055	
5	SICAME	Затискач для повторних заземлень TND 151	1	0.18	16-70 мм²
		Затискач для повторних заземлень TND 241		0.22	95-120 мм²
24	SICAME	Затискач підтримуючий магістральний PSP 122	1	0.26	95-120 мм²
		Затискач підтримуючий магістральний PSP 120		0.20	25-70 мм²

1) Поз. 5 встановлюється для повторного заземлення PEN провідника на опорах, які мають заземлюючи пристрої (див. п.п. 2.4.40 ПУЕ-2014)

2) Тип підтримуючого затискача поз. 24 залежить від перерізу проводу СІП та кута відхилення магістралі на опорі. Для перерізів СІП 25 – 70 мм та кута відхилення магістралі до 30 треба використовувати затискач підтримуючий PSP120. Для всіх інших випадків затискач підтримуючий PSP122.

Стискаюче зусилля, що діє на грунт див. на кресленні 202.3н/9-11, арк. 3

* Значення у дужках наведені для опори зі стояком СВ-105

Прив'язаний			
Інв. №			

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГІП		Журавльов			17.03
Н.контр.		Блінов			15.03
Перевір.		Меркотан			16.03
Розроб.		Іщук			15.03

202.3н/9-04

Кутова проміжна одноколова опора
КП1(2хСВ95-2)-1с
КП1(2хСВ105-3,6)-1с

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	1	1

НВП
ТОВ „ЕНЕРГОЛІГА"

Інв. № ориг. | Підпис і дата | Зам. інв. №