


2-28

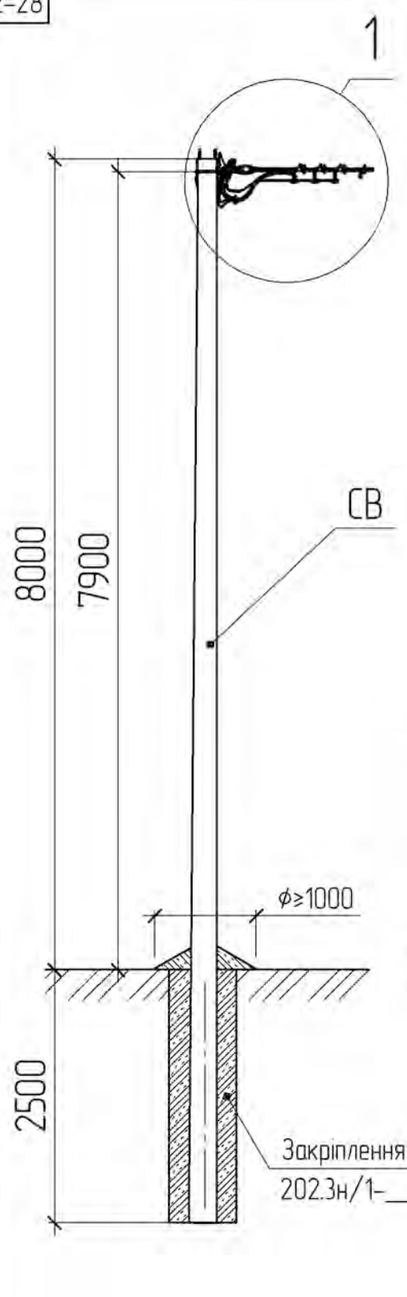

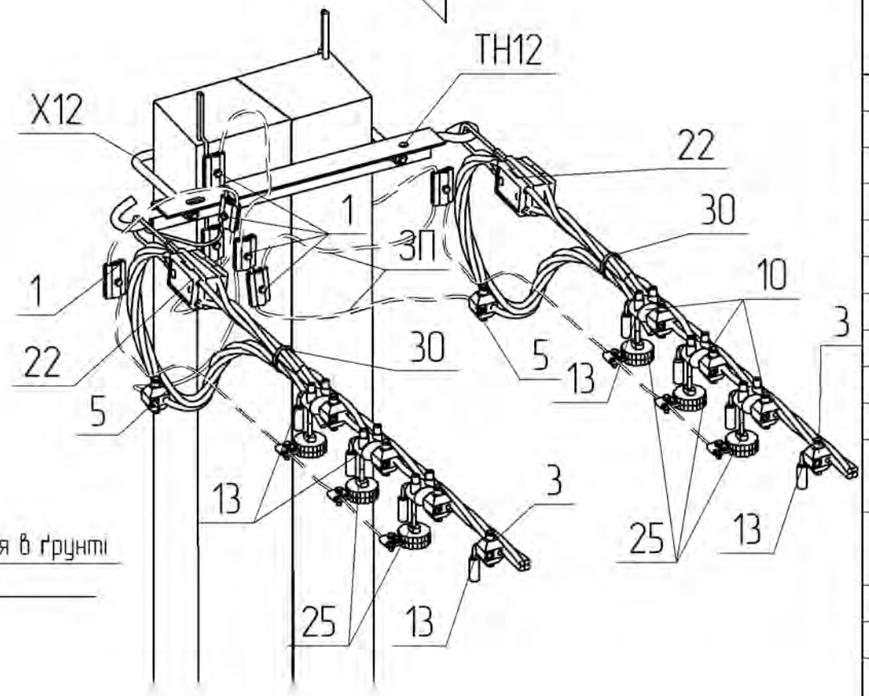


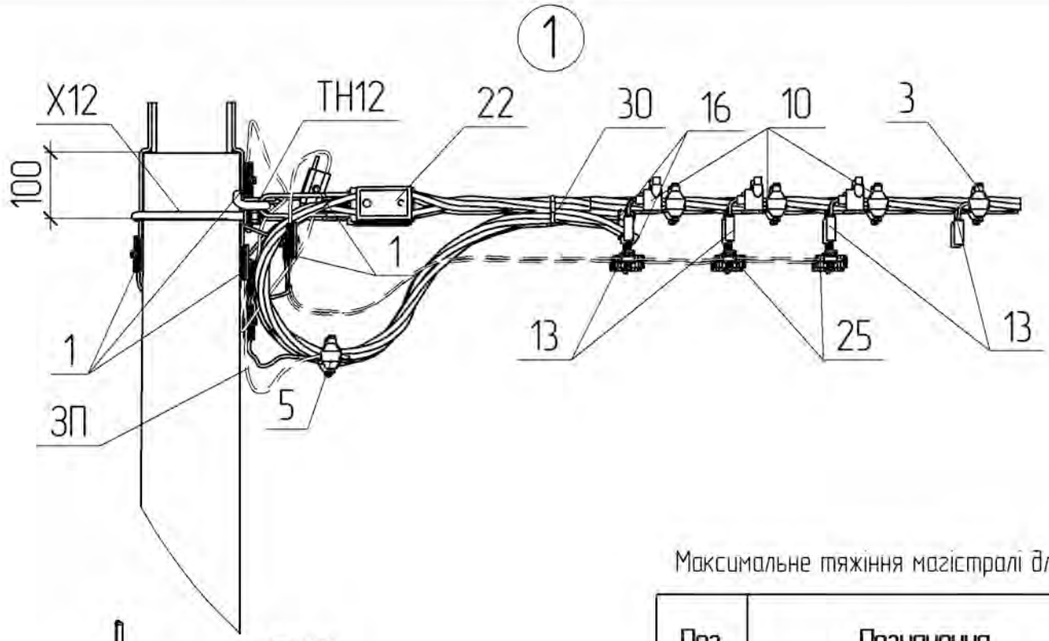

Максимальне тяжіння магістралі для двоколової кінцевої опори з подвоєними стояками Tmax=2 кН.

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од. кг	Примітка
		Залізобетонні елементи:			
СВ	ТУ У В.2.6-00113997.003-94	Стояк СВ105-5	2	1180	
		Сталеві конструкції:			
ТН12	202.3н/5-03	Траверса ТН12	1	4.19	
Х12	202.3н/5-06	Хомут Х12	1	1.61	
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0,5 п.м.	11	0.03	
	Всього на опору, кг				
		Лінійна арматура:			
1	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	8	0.055	
3	SICAME	Затискач проколюючий для підкл. дод. об. TTD 171 FJ2TA	2	0.12	16-120 мм²
5	SICAME	Затискач для повторних заземлень TND 151	2	0.18	16-70 мм²
		Затискач для повторних заземлень TND 241		0.22	95-120 мм²
10	SICAME	Затискач проколюючий для двох абонентів TT2D 83	6	0.25	16-70 мм²
		Затискач проколюючий для двох абонентів TT2D 87		0.26	95-120 мм²
13	SICAME	Модуль для підключення заземлення FCC 1	8	0.080	
16	SICAME	Кінцевий ковпачок GPE__	8	0.01	
22	SICAME	Затискач натяжний магістральний GUKo1	2	0.8	25-70 мм²
		Затискач натяжний магістральний GUKo2		1.23	95-120 мм²
25	SICAME	ОПН з індикатором пробою Protect 50	6	0.15	
30	SICAME	Хомут CCD 9-62	2	0.04	

Схема встановлення опори

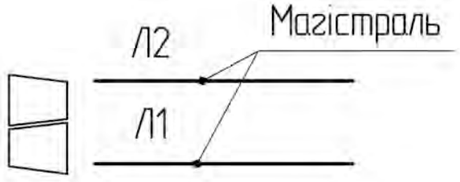

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Прив'язаний

Інв. №

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГІП		Понайда Ю.М.			
Н.контр.		Галюк К.А.			
Перевір.		Копилова Н.Ю.			
Розроб.		Буряк З.С.			

202.3н/2-17

Кінцева двоколова опора

К2(2СПхСВ105-5)-1

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	1	1

ВП НТЦЕ
ДП НЕК "УКРЕНЕРГО"
Київ