


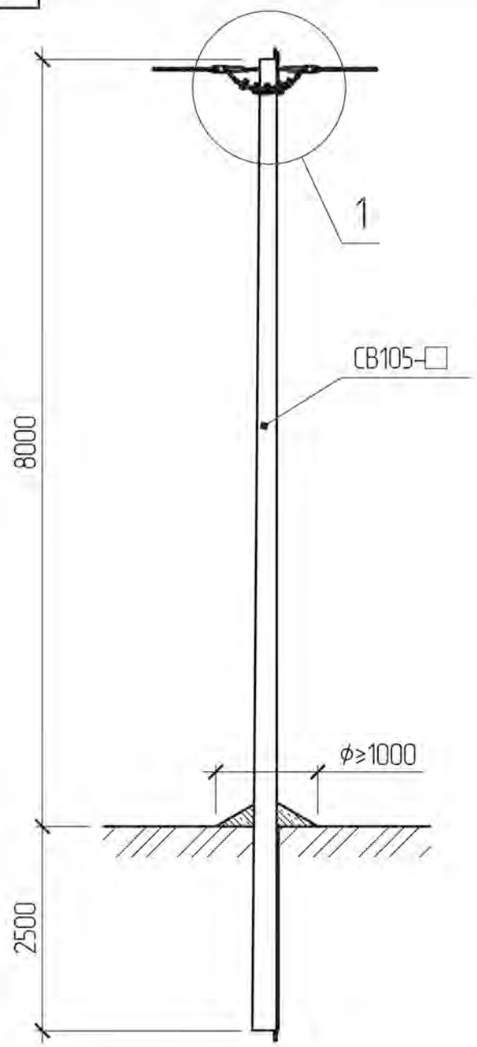


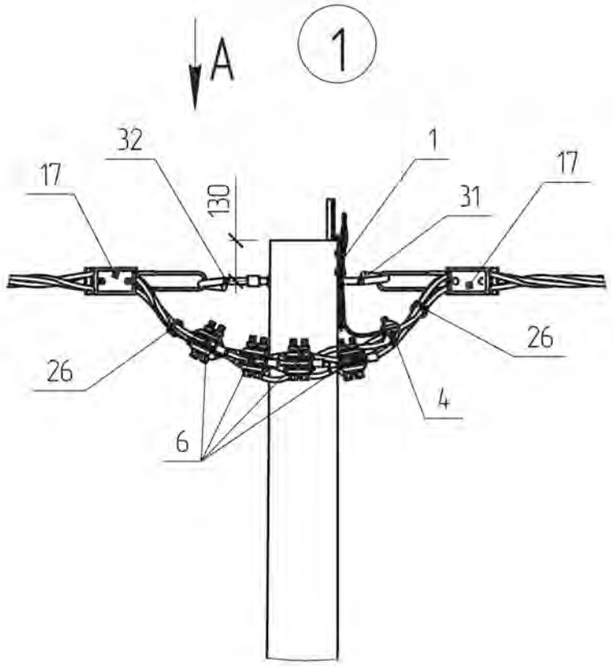


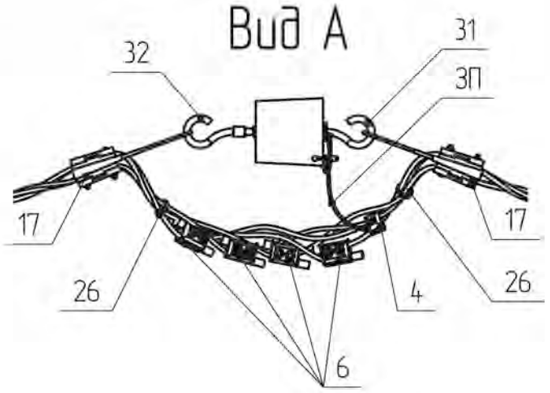

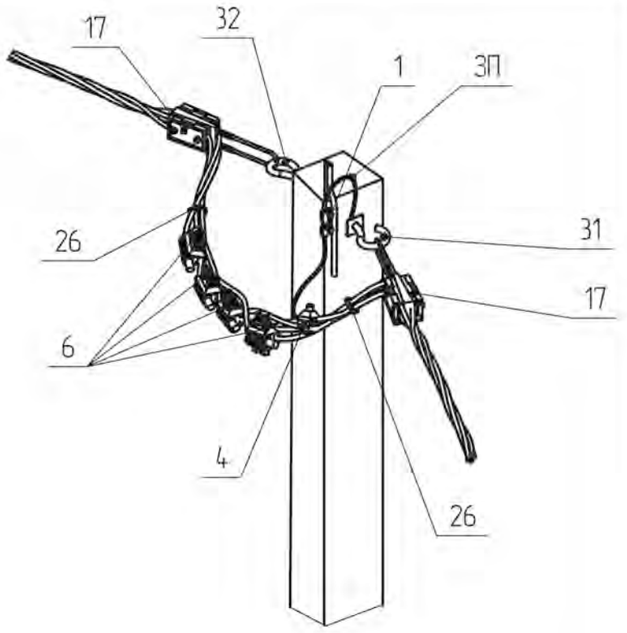

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од. кг	Примітка
		Залізобетонні елементи:			
СВ105-□	ТУ У В.2.6-00113997.004-94	Стояк СВ105-[ ]	1	1180	
		Сталеві конструкції:			
31	SICAME	Гак-болт GHW 16/250	1	0.78	
32	SICAME	Гак що накручується GHN 16	1	0.41	
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=1.4 п.м.	1	0.07	
	Всього на опору, кг			1.26	
		Лінійна арматура:			
1	ТУ У 340013044 1.031-96	Затискач плашковий ПС-1-1	1	0.17	
4**	SICAME	Затискач для повторних заземлень TND 151	1	0.11	25-95 мм²
		Затискач для повторних заземлень TND 231		0.17	120 мм²
6**	SICAME	Затискач проколюючий магістральний TTD 301 GP	4	0.24	25-95 мм²
		Затискач проколюючий магістральний TTD 401 GP		0.39	120 мм²
17**	SICAME	Затискач натяжний магістральний GUKo1	2	0.8	25-50 мм²
		Затискач натяжний магістральний GUKo2		1.23	70-120 мм²
26	SICAME	Хомут CCD 9-62	2	0.04	

Схема встановлення опори

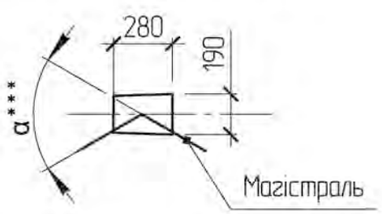

** Тип арматури залежить від перерізу проводу магістралі, див. 202.2н/10

*** Допустима величина кута повороту траси α приймається згідно п 4.7 розділ 202.2н/ПЗ

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № оригіналу

Прив'язаний

Інв. №

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГІП		Власюк			
Н.контр.		Галюк			
Перевір.		Борисенко			
Розроб.		Скворцова			

202.2н/3-32

Кутова анкерна опора
КА1(1хСВ105-3.6)-3
КА1(1хСВ105-5)-3

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	1	1

ВП НТЦЕ
ДП НЕК „УКРЕНЕРГО"
Київ