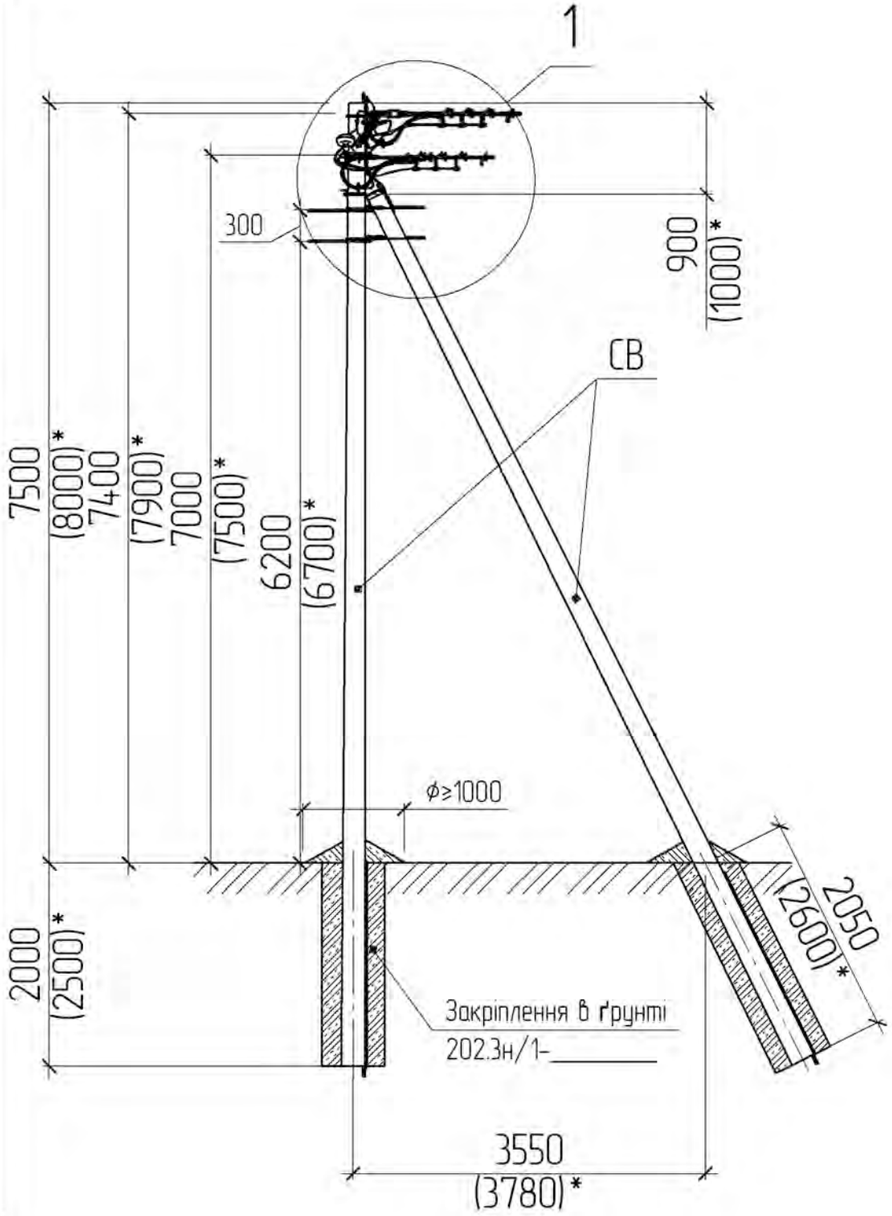



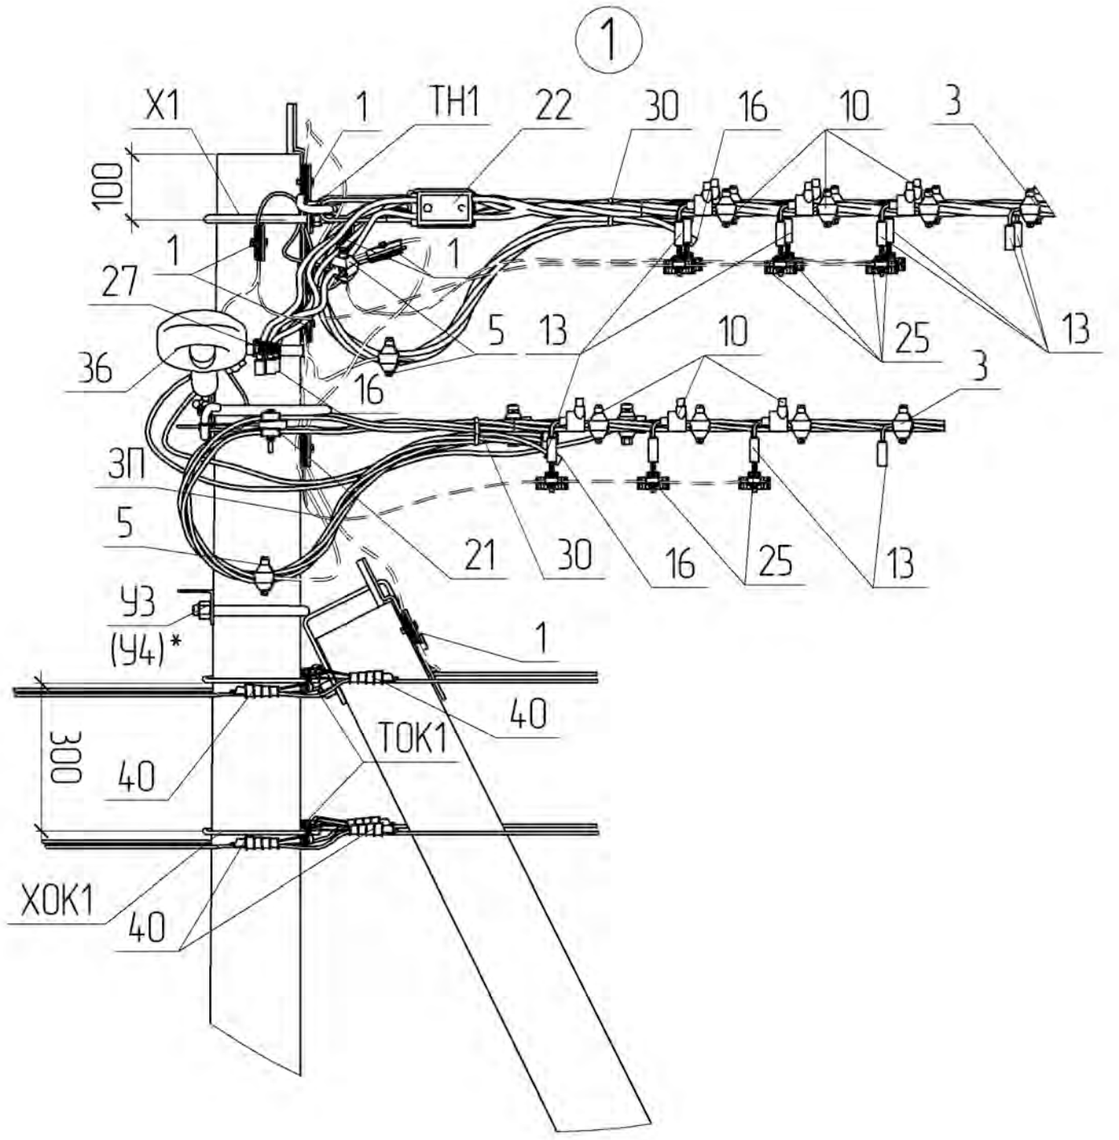



Схема встановлення опори

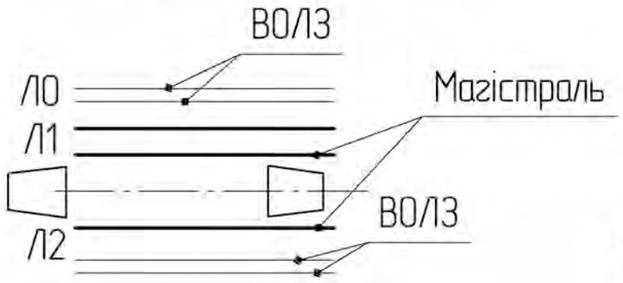

* Значення у дужках наведені для опори зі стояком СВ-105

							202.3н/2-19	
Прив'язаний				Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	Кінцева двоколова опора з сумісним підвісом ВОЛ3 та Л0 К2(2хСВ95-2)-1+Л0.К+ВОЛ3.А4 К2(2хСВ105-3,6)-1+Л0.К+ВОЛ3.А4	Стадія	Аркуш	Аркушів
				ГІП		Понайда Ю.М.					РП	1	2
				Н.контр.		Галюк К.А.					ВП НТЦЕ ДП НЕК "УКРЕНЕРГО" Київ		
				Перевір.		Копилова Н.Ю.							
				Розроб.		Буряк З.С.							
Інв. №													

Інв. № ориг. | Підпис і дата | Зам. інв. №

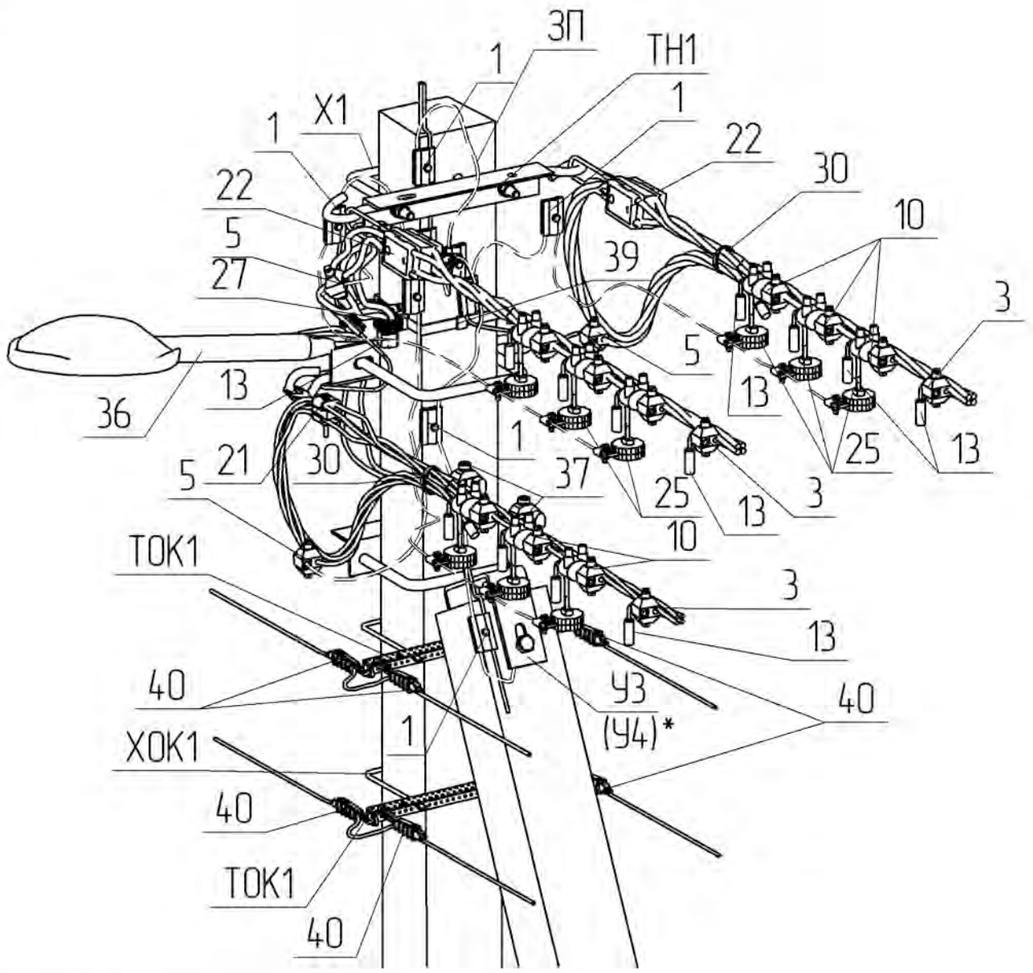

Зусилля, що діють на ґрунт в залежності від тяжіння T_{max}, кількості кіл П/І 0,38 кВ, освітлення, та ВОЛЗ

Тип стояків опори	Максимальне тяжіння П/І 0,38кВ, кН	Кількість кіл П/І 0,38кВ	Кількість кіл освітлення	Кількість кіл ВОЛЗ	Стискаюче зусилля на ґрунт N_p, кН
СВ95-2	2	1	0	≤4	19
			1		25
		2	0		26
			1		32
	4	1	0	≤4	26
			1		32
		2	0		39
			1		45
СВ105-5	2	1	0	≤4	22
			1		28
		2	0		28
			1		41
	4	1	0	≤4	26
			1		32
		2	0		39
			1		47

Поз.	Позначення	Найменування	Кількість 1 коло	Кількість 2 кола	Маса од. кг	Примітка
		Залізобетонні елементи:				
СВ	ТУ У В.2.6-00113997.003-94	Стояк СВ95-2	2	2	750	
		Стояк СВ105-3.6			1180	
		Сталеві конструкції:				
ТН1	202.3н/5-01	Траверса ТН1	1	1	2.92	
Х1	202.3н/5-10	Хомут Х1	1	1	1.3	
У3	202.2н/9-1	Кронштейн У3	1	1	5.3	Для СВ95
(У4)	202.2н/9-2	Кронштейн У4	1	1	6.9	Для СВ105
38	SICAME	Бандажна стрічка IF 207, L=1 п.м.	1	1	0.12	
39	SICAME	Скріпа CF 20	1	1	0.01	
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0.5 п.м.	5	9	0.03	
	Всього на опору, кг					
		Лінійна арматура:				
1	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	4	6	0.055	
3	SICAME	Затискач проколюючий для підкл. дод. об. TTD 171 FJ2TA	1	2	0.12	16-120 мм²
5	SICAME	Затискач для повторних заземлень TND 151	1	2	0.11	25-70 мм²
		Затискач для повторних заземлень TND 241			0.12	95-120 мм²
10	SICAME	Затискач проколюючий для двох абонентів TT2D 83	3	6	0.25	16-70 мм²
		Затискач проколюючий для двох абонентів TT2D 87			0.26	95-120 мм²
13	SICAME	Модуль для підключення заземлення FCC 1	4	8	0.080	
16	SICAME	Кінцевий ковпачок GPE__	4	8	0.01	
22	SICAME	Затискач натяжний магістральний GUKa1	1	2	0.8	25-70 мм²
		Затискач натяжний магістральний GUKa2			1.23	95-120 мм²
25	SICAME	ОПН з індикатором пробою Protect 50	3	6	0.15	
27	SICAME	Утримувач для кабелів BIC 3050	1	1	0.02	2/4x16-70 мм²
30	SICAME	Хомут CCD 9-62	1	2	0.04	
Доповнення при підвісці лінії освітлення ЛО						
3	SICAME	Затискач проколюючий для підкл. дод. об. TTD 171 FJ2TA	1		0.12	16-120 мм²
5	SICAME	Затискач для повторних заземлень TND 151	1		0.18	16-70 мм²
10	SICAME	Затискач проколюючий для двох абонентів TT2D 83	3		0.25	16-70 мм²
13	SICAME	Модуль для підключення заземлення FCC 1	4		0.080	
16	SICAME	Кінцевий ковпачок GPE__	4		0.01	
21	SICAME	Затискач натяжний GUKp4	1		0.20	
25	SICAME	ОПН з індикатором пробою Protect 50	3		0.15	
36	SICAME	Ліхтар вуличного освітлення	1		8	
37	SICAME	Затискач проколюючий ліхтарний TTD 051	2		0.075	
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0.5 п.м.	5		0.03	
Доповнення при підвісці двох/чотирьох кіл волоконно оптичних ліній зв'язку ВОЛЗ						
			2 кола	4 кола		
40	SICAME	Затискач для ВОЛЗ PAB FO 160 D3-6	4	8	0.08	
ТОК1	3.15/5-04	Траверса ТОК1	1	2	0.56	
ХОК1	3.15/5-07	Хомут ХОК1	1	2	0.28	

Прив'язаний

Інв. №

Зам. інв. № | Підпис і дата | Інв. № ориг.

Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата

202.3н/2-19

Арк. 2